
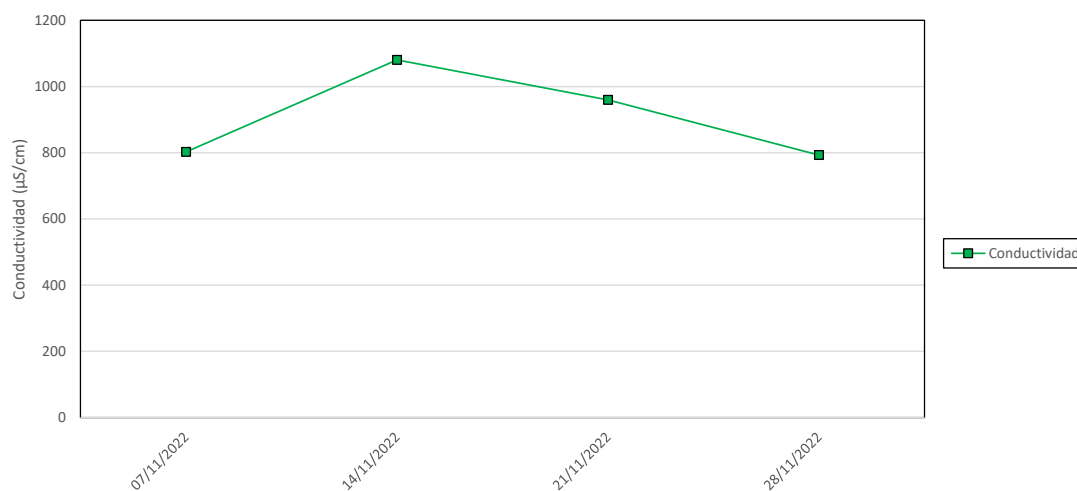


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Noviembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/11/2022	18,1	8,33	802,45	9,29	87,79	0
14/11/2022	16,95	8,36	1080,31	9,47	75,38	0
21/11/2022	15,6	8,39	959,51	9,83	73,13	0
28/11/2022	14,54	8,41	792,85	9,78	72,61	0

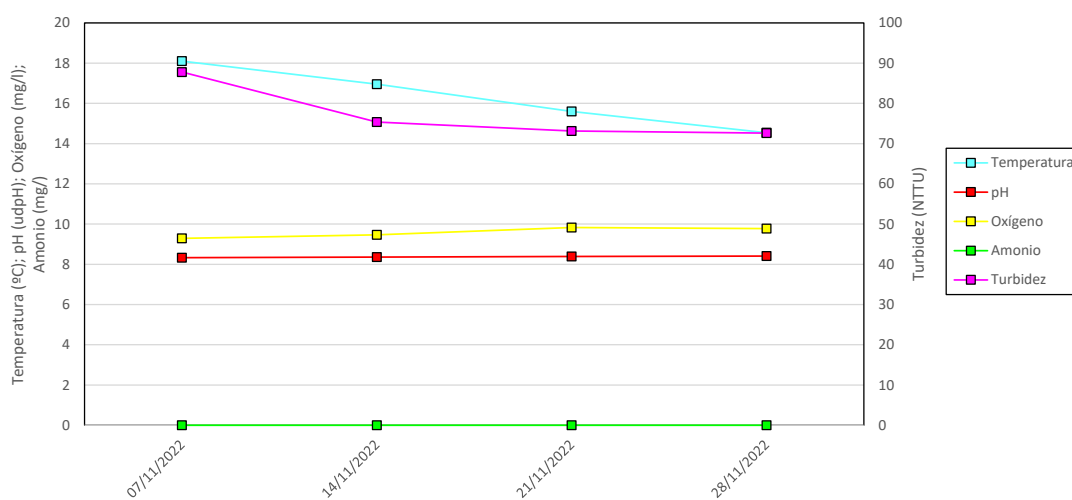

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.