
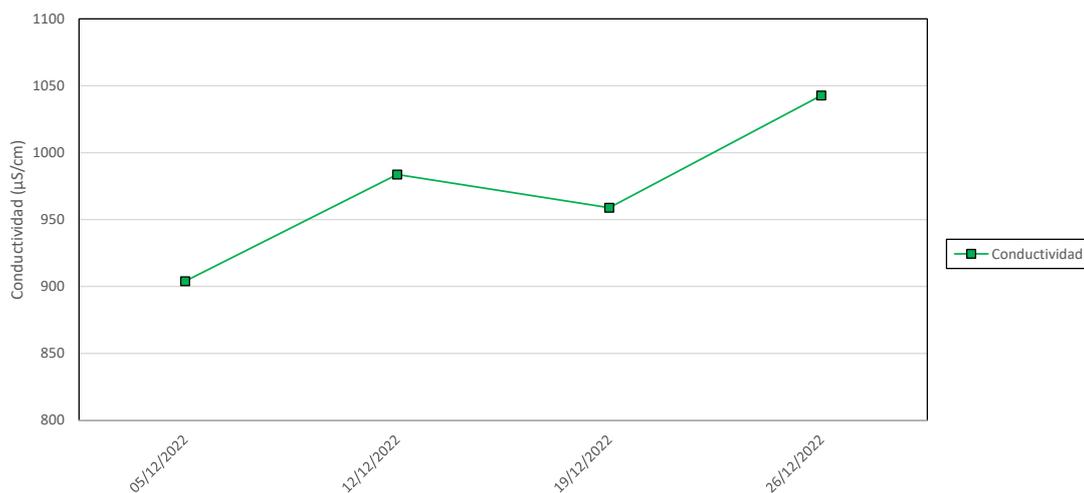


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Diciembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/12/2022	15,83	8,32	903,87	8,77	74,44	0
12/12/2022	15,65	8,34	983,64	8,72	62,03	0
19/12/2022	14,58	8,43	958,87	8,58	59,61	0
26/12/2022	13,16	8,46	1042,72	8,59	51,65	0

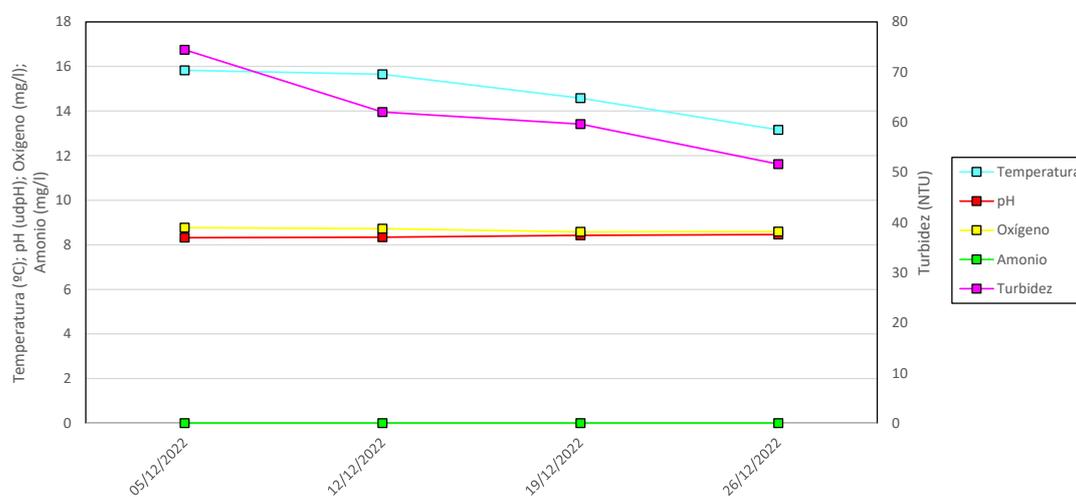

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.