
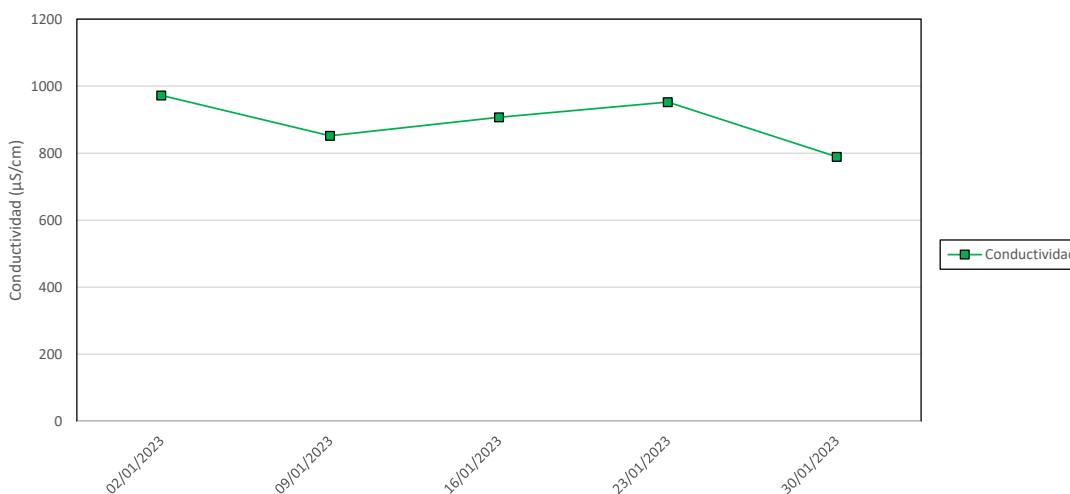


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Enero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Turbidez	Amonio	Oxígeno
02/01/2023	13,06	8,48	972,52	43,04	0	
09/01/2023	12,75	8,38	851,79	59,16	0	8,97
16/01/2023	11,4	8,42	907,43	45,2	0	9,69
23/01/2023	9,5	8,44	952,57	31,89	0	10,56
30/01/2023	9,68	8,45	789,47	33,18	0	10,51

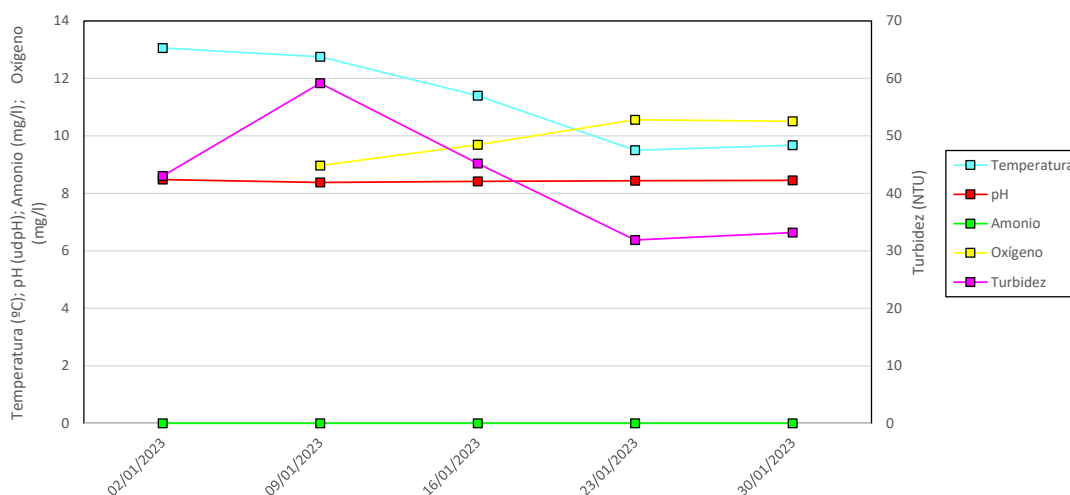

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.