
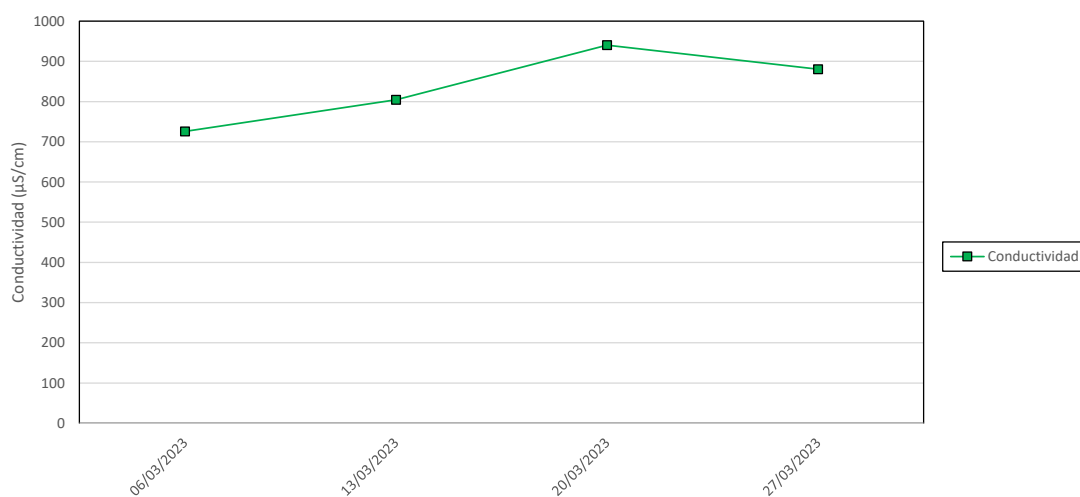


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Marzo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/03/2023	14,51	8,39	725,75	9,27	106,3	0
13/03/2023	15,73	8,42	804,31	9,35	42	0
20/03/2023	15,55	8,33	940,21	9,84	36,47	0
27/03/2023	17,04	8,36	880,47	9,43	33,62	0

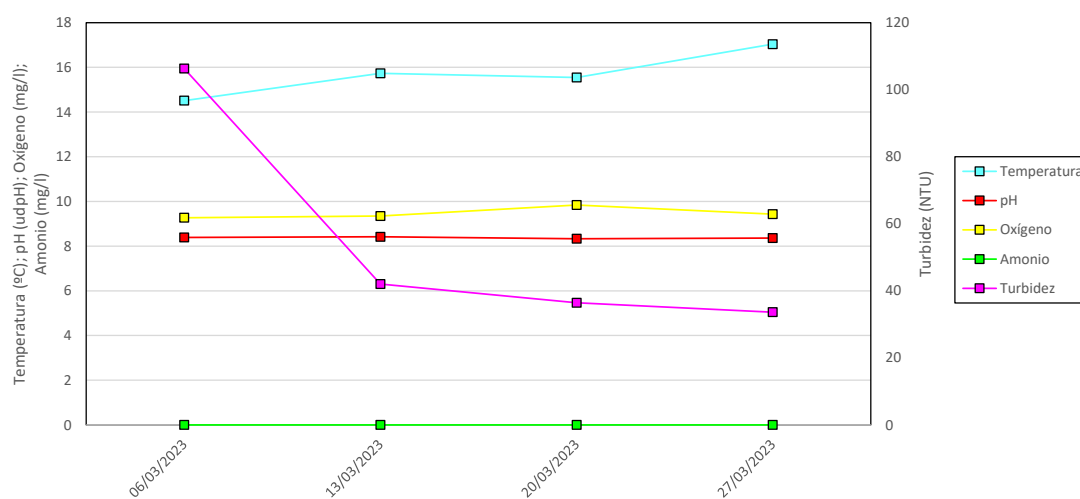

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.