
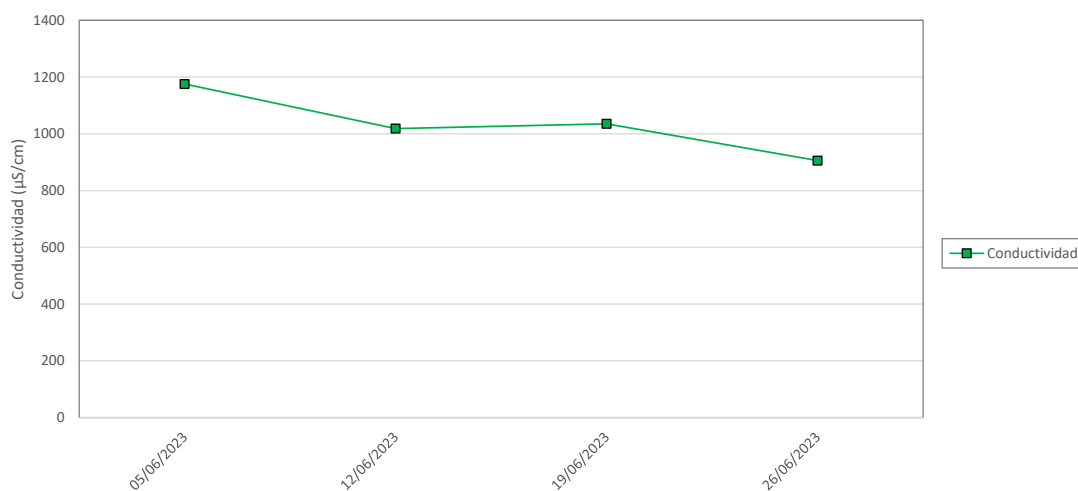


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual JUNIO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/06/2023	21,95	8,12	1175,53	7,97	60,07	0
12/06/2023	22,53	7,6	1017,92	7,81	58,62	0
19/06/2023	21,89	7,38	1034,85	7,85	56,02	0
26/06/2023	23,13	8,15	905,71	7,51	50,34	0

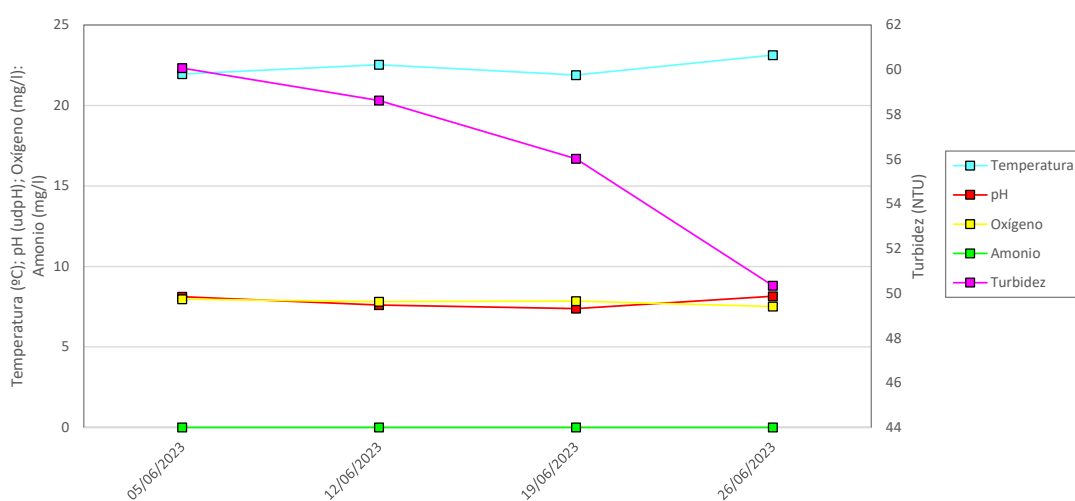

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.