
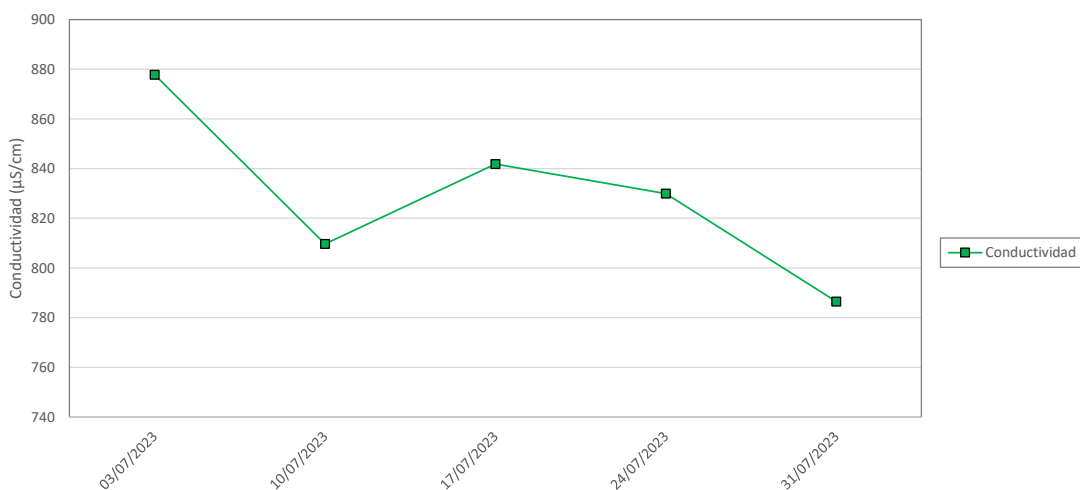


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Julio

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/07/2023	23,44	8,14	877,79	7,11	41,14	0
10/07/2023	23,13	8,18	809,62	7,19	34,81	0
17/07/2023	22,43	8,19	841,79	6,7	35,1	0
24/07/2023	23,51	8,24	829,89	7,56	37,93	0
31/07/2023	23,5	8,25	786,48	7,35	43,48	0

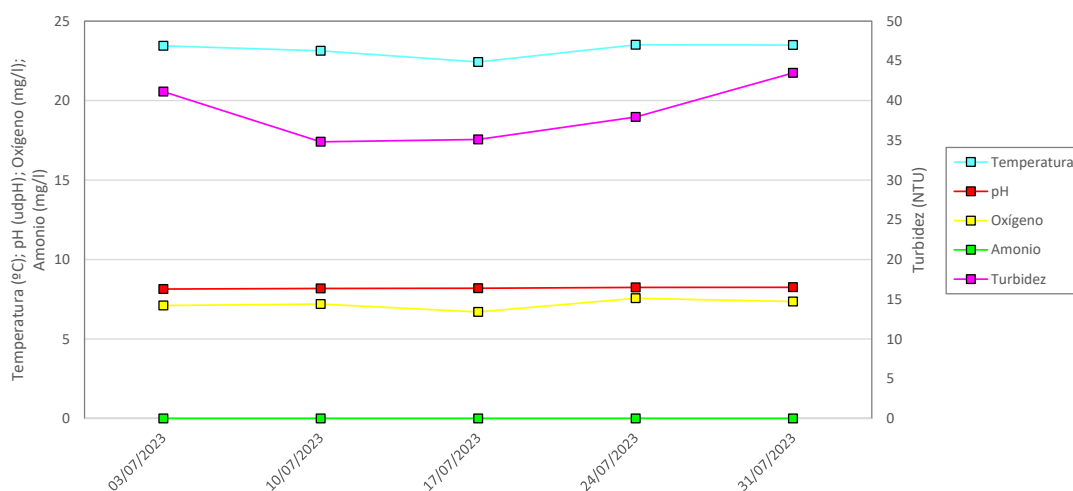

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.