
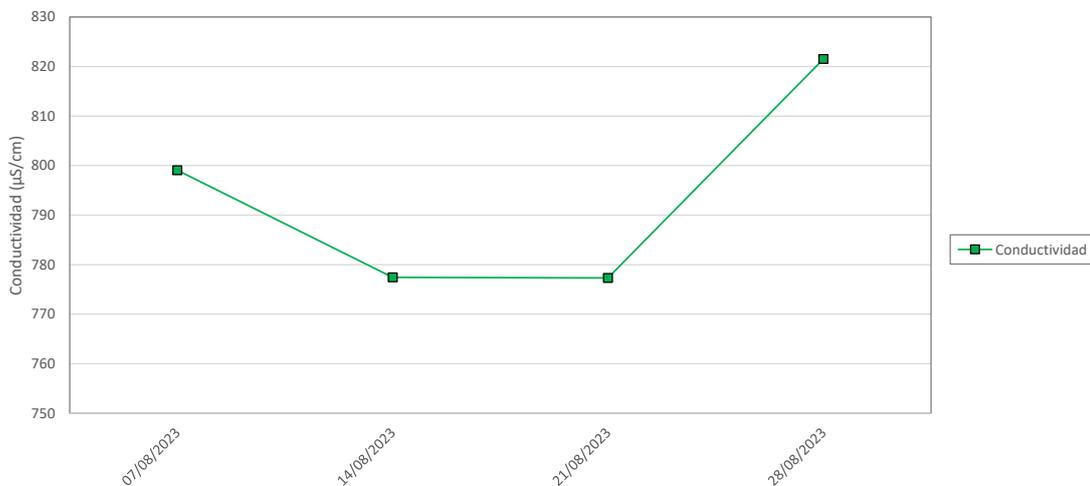


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Agosto

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/08/2023	24,52	8,28	799,05	7,4	40,16	0
14/08/2023	24,58	8,3	777,42	7,48	40,26	0
21/08/2023	23,56	8,3	777,32	7,38	59,68	0
28/08/2023	22,25	8,29	821,52	7,11	56,51	0

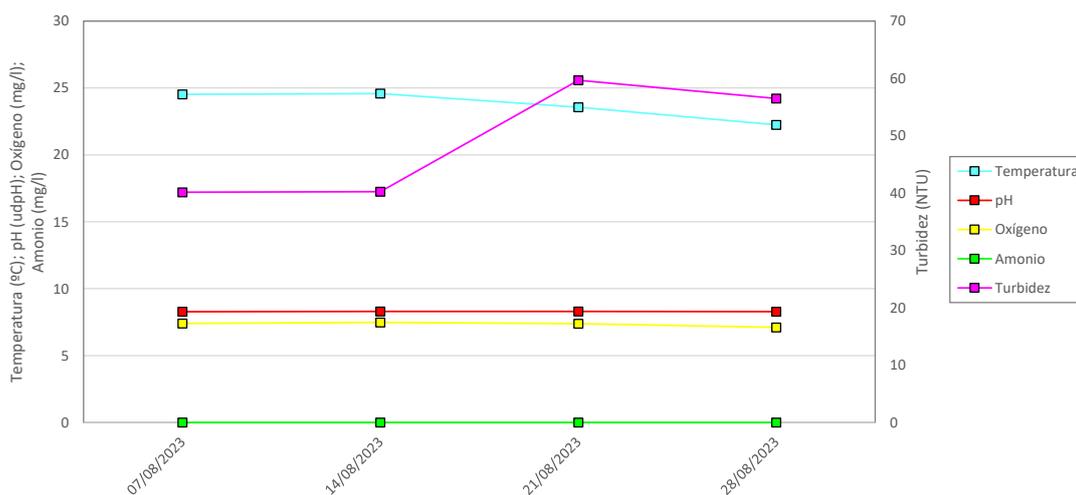

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.