
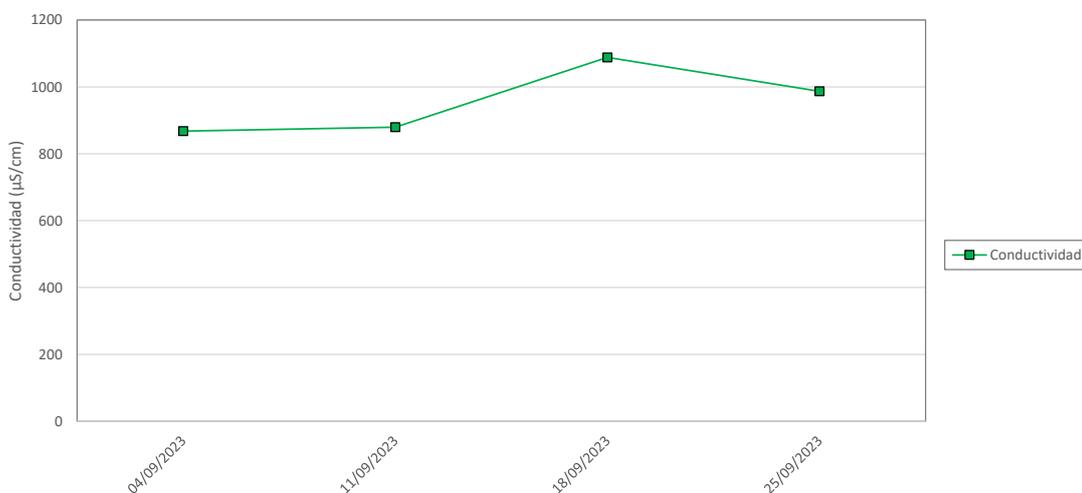


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Septiembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/09/2023	23,59	8,3	867,67	7,08	51,15	0,03
11/09/2023	22,76	8,28	879,5	6,66	89,42	0
18/09/2023	21,78	8,25	1088,09	6,91	65,6	0
25/09/2023	20,37	8,37	986,69	7,39	47,92	0

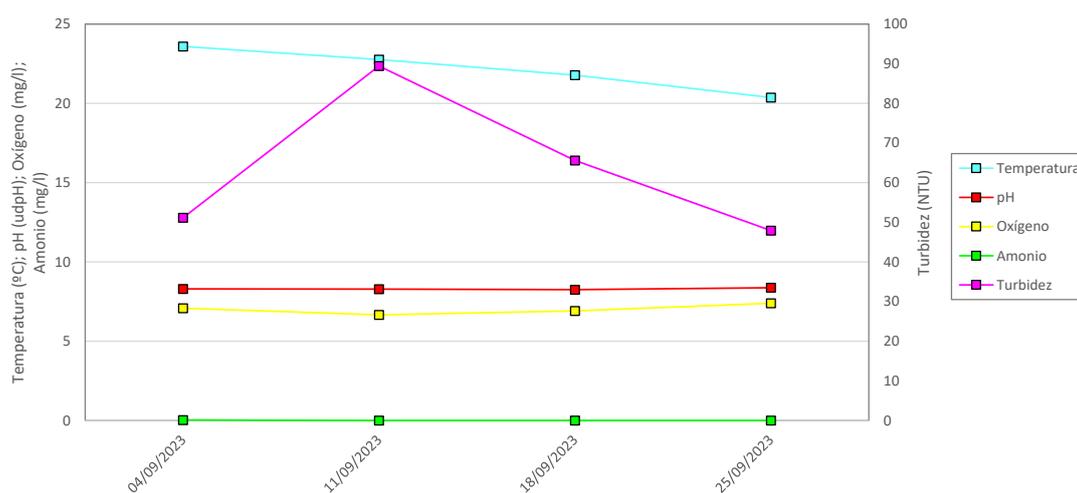

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.