
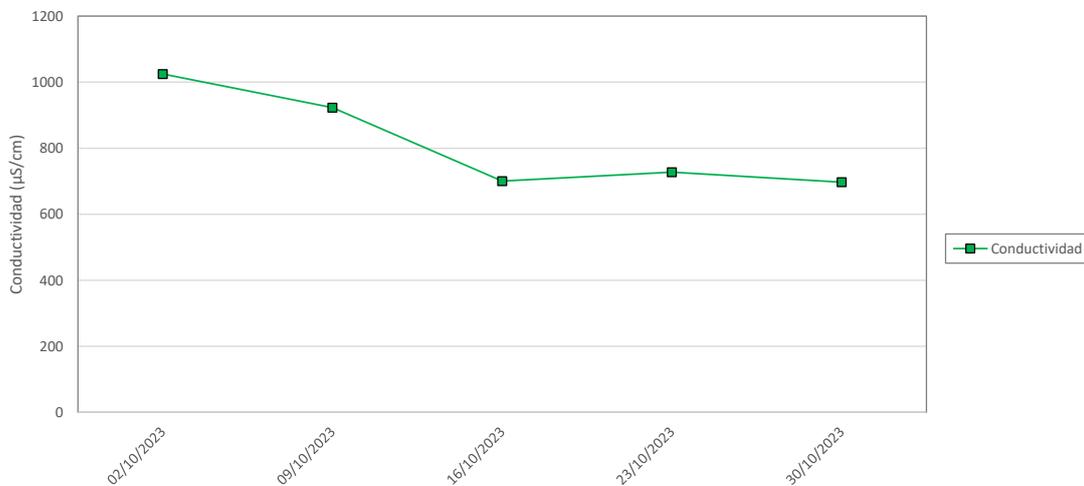


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Octubre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/10/2023	20,64	8,42	1024,69	7,79	46,13	0
09/10/2023	19,98	8,45	922,9	7,44	37,89	0
16/10/2023	18,69	8,25	700,26	9,59	23,59	0
23/10/2023	18,58	8,26	727,21	9,68	28,56	0
30/10/2023	17,47	8,26	696,99	9,73	21,61	0

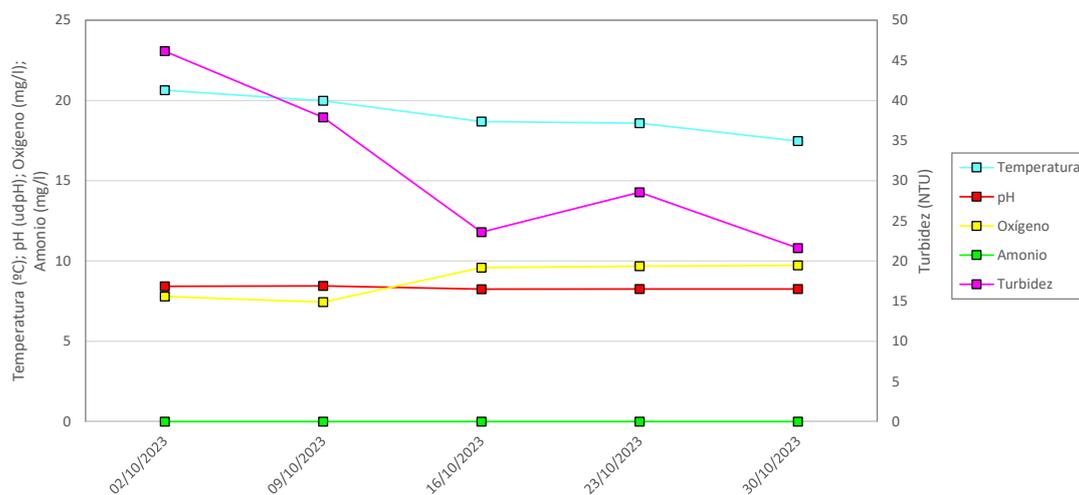

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.