
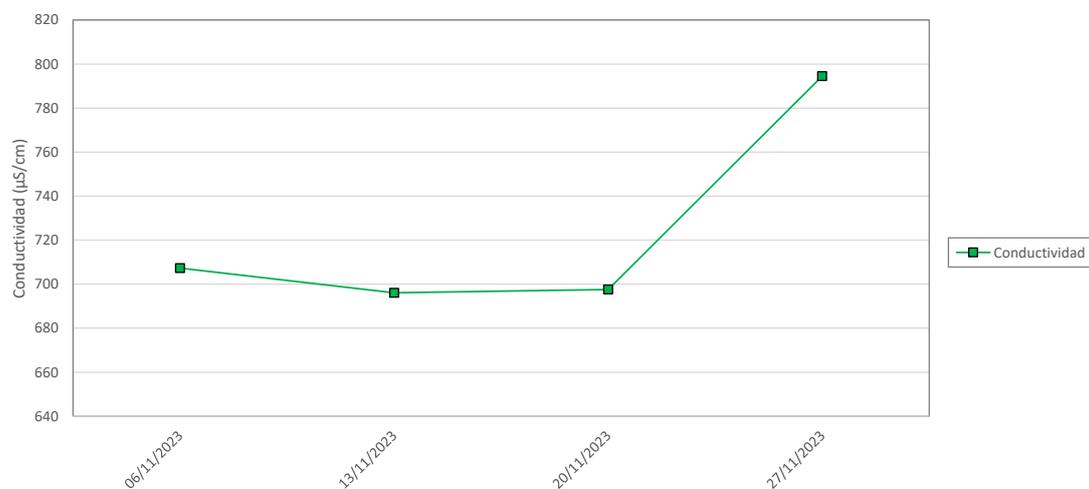


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Noviembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/11/2023	16,07	8,37	707,32	10,05	27,88	0
13/11/2023	16,33	8,44	696,09	10,06	16,89	0
20/11/2023	14,16	8,47	697,58	10,57	9,36	0
27/11/2023	14,56	8,37	794,5	10,32	9,6	0

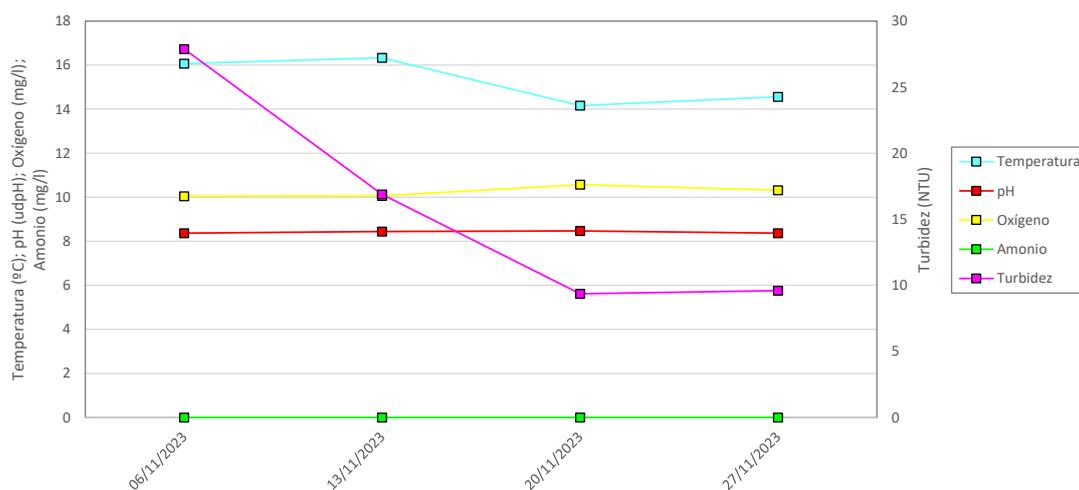

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.