
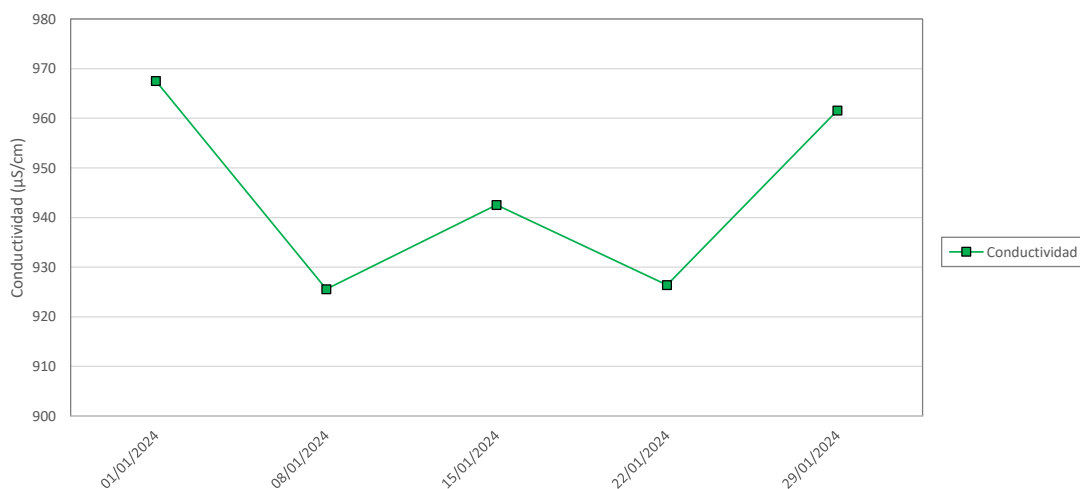


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Enero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/01/2024	10,59	8,36	967,52	11,35	8,03	0
08/01/2024	10,38	8,24	925,57	11,43	7,63	0
15/01/2024	11,83	8,15	942,54	10,83	9,91	0
22/01/2024	11,11	8,21	926,4	11,2	12,17	0
29/01/2024	11,17	8,25	961,58	11,09	10,92	0

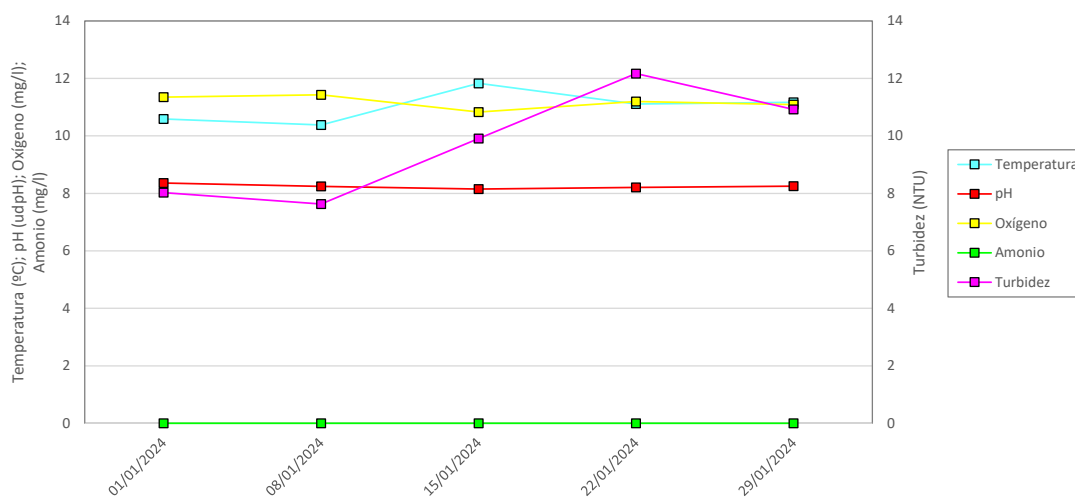

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.