
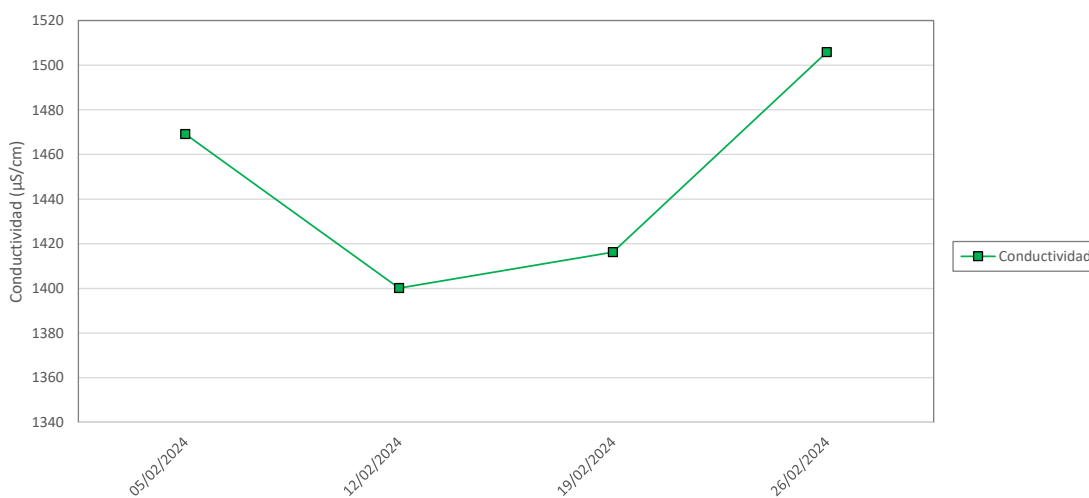


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Febrero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/02/2024	13,21	7,99	1469,13	8,27	22,05	0
12/02/2024	14,72	7,93	1400,12	7,9	18,05	0
19/02/2024	14,96	7,94	1416,25	7,86	14,81	0
26/02/2024	13,97	7,99	1505,81	8,07	12,21	0

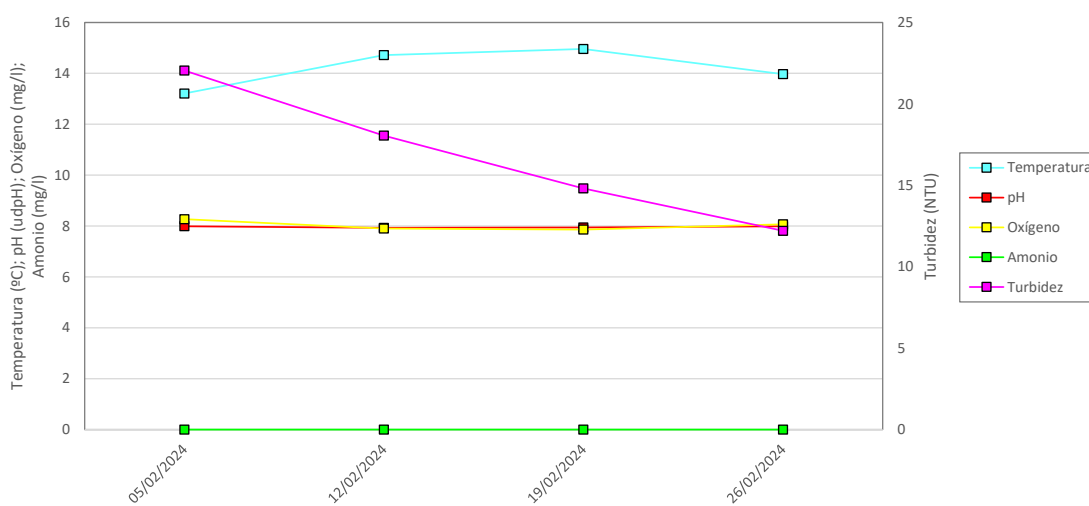

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.