
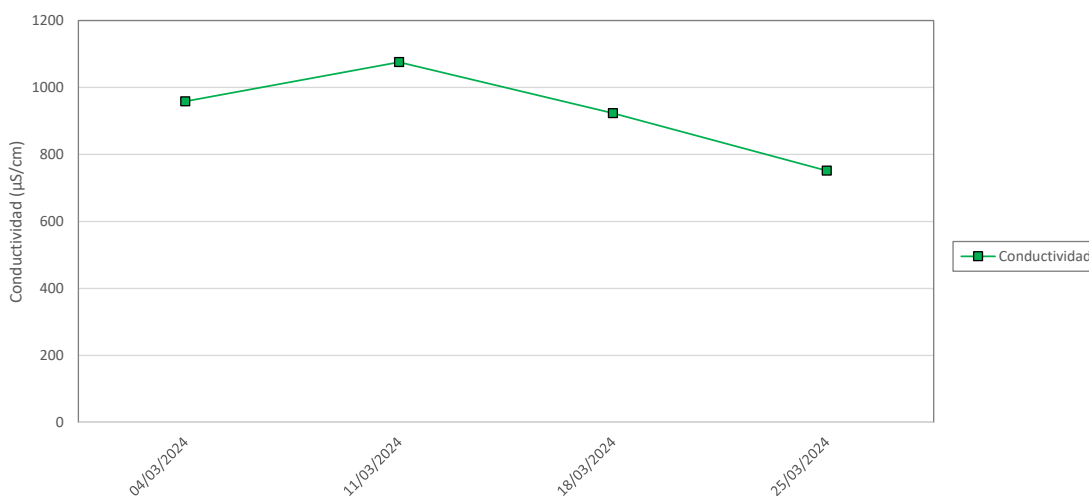


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Marzo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/03/2024	11,67	8,31	958,88	11,11	126,57	0
11/03/2024	14,44	8,24	1075,71	10,08	62,14	0
18/03/2024	16,47	8,19	923,42	9,35	50,32	0
25/03/2024	16,08	8,16	751,52	9,08	43,04	0

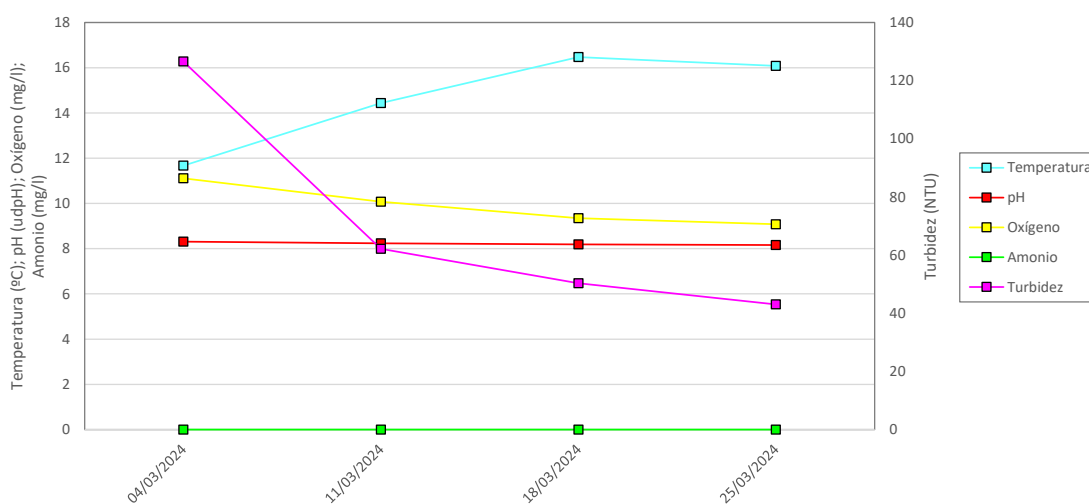

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.