
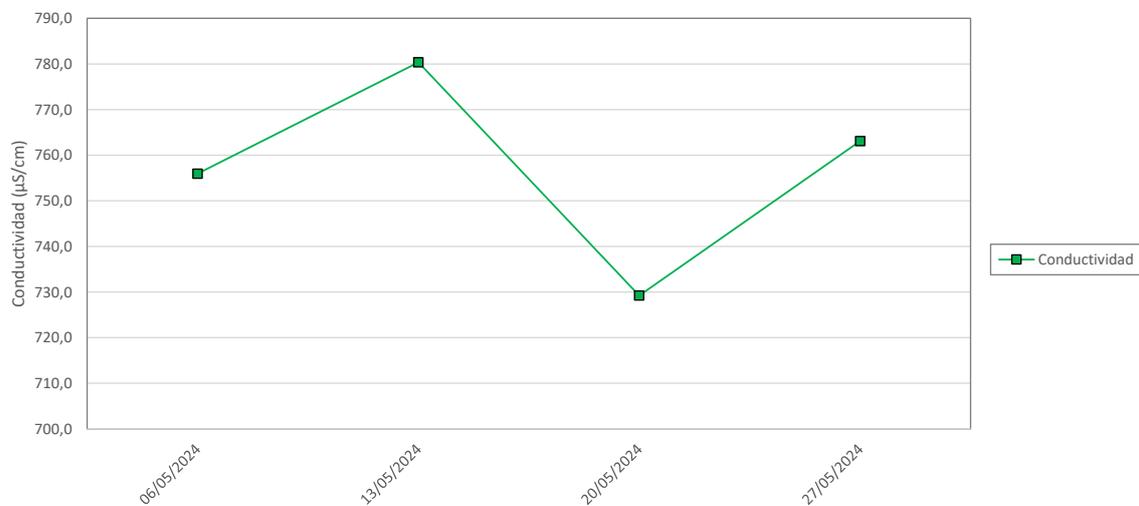


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Mayo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/05/2024	18,67	8,19	755,9	9,14	32,79	0
13/05/2024	19,08	8,11	780,4	8,57	28,96	0
20/05/2024	18,49	8,04	729,2	7,74	48,03	0
27/05/2024	20,58	8,21	763,1	7,97	38,01	0

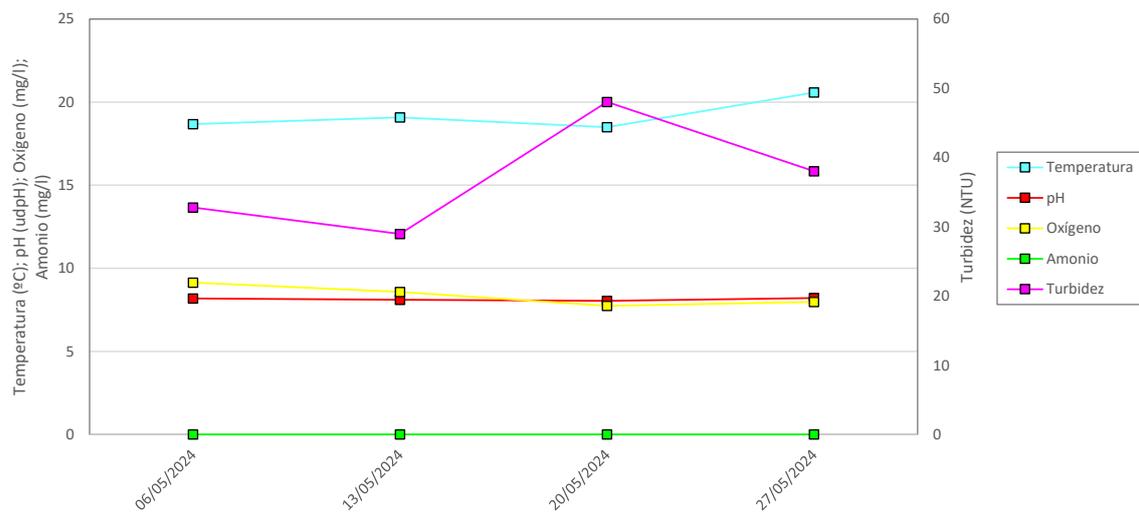

(* Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.