
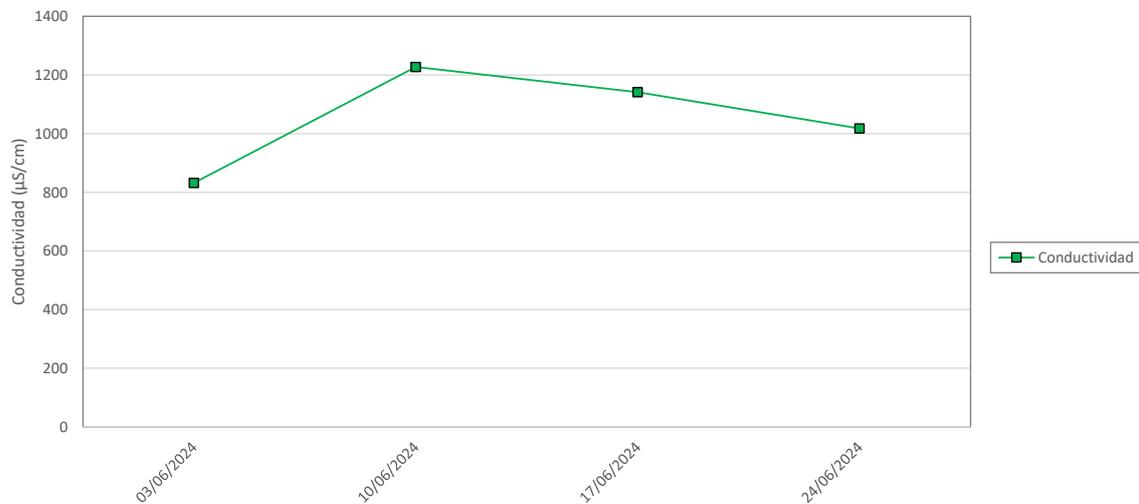


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Junio

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/06/2024	19,8	8,25	832	7,21	118,7	0
10/06/2024	20,15	8,14	1227,5	5,43	250,2	0
17/06/2024	21,53	8,21	1141,2	6,93	169	0
24/06/2024	22,54	8,26	1017,4	7,18	51,71	0

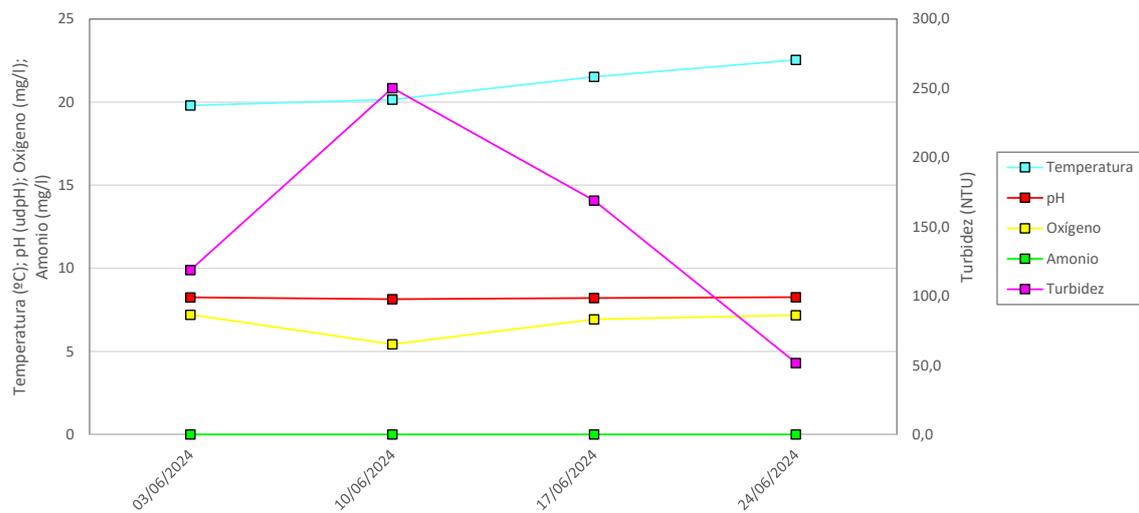

(* Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.