
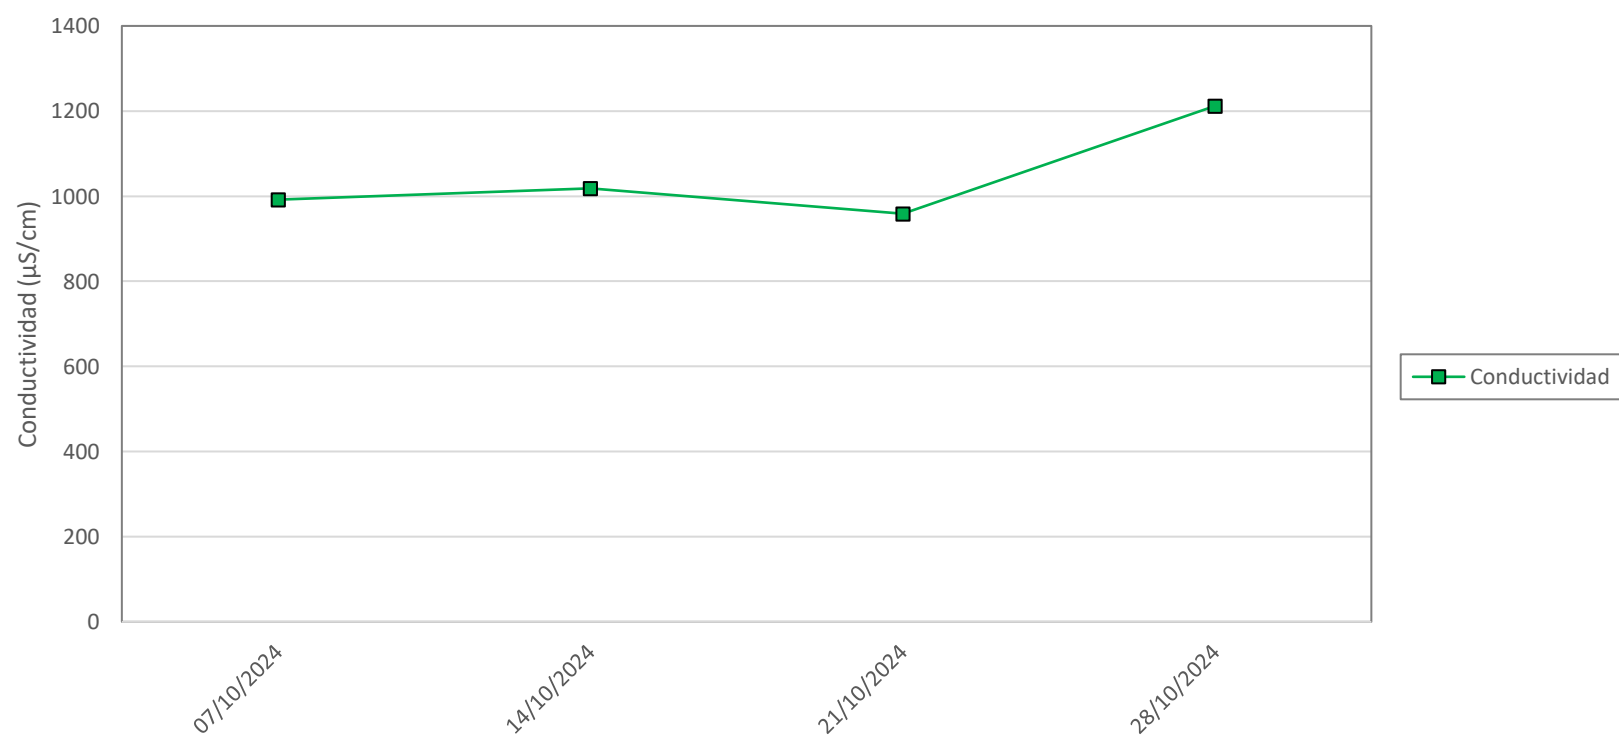


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Octubre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/10/2024	20,6	8,24	992	8,41	50,9	0,00
14/10/2024	20,1	8,25	1018	8,63	52,6	0,00
21/10/2024	19,2	8,25	959	8,66	52,3	0,00
28/10/2024	17,5	8,12	1212	8,83	214,2	0,00

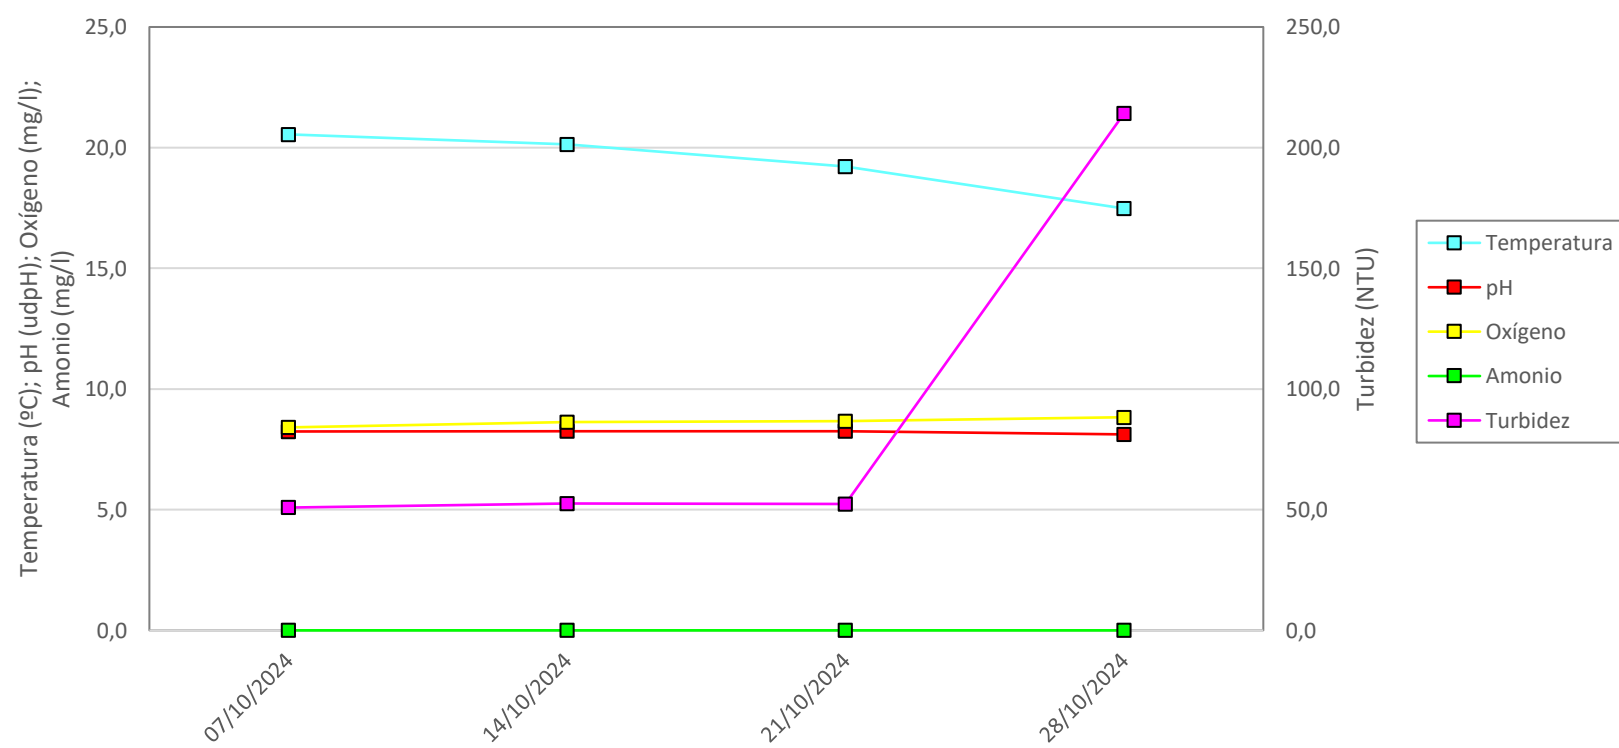

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.