
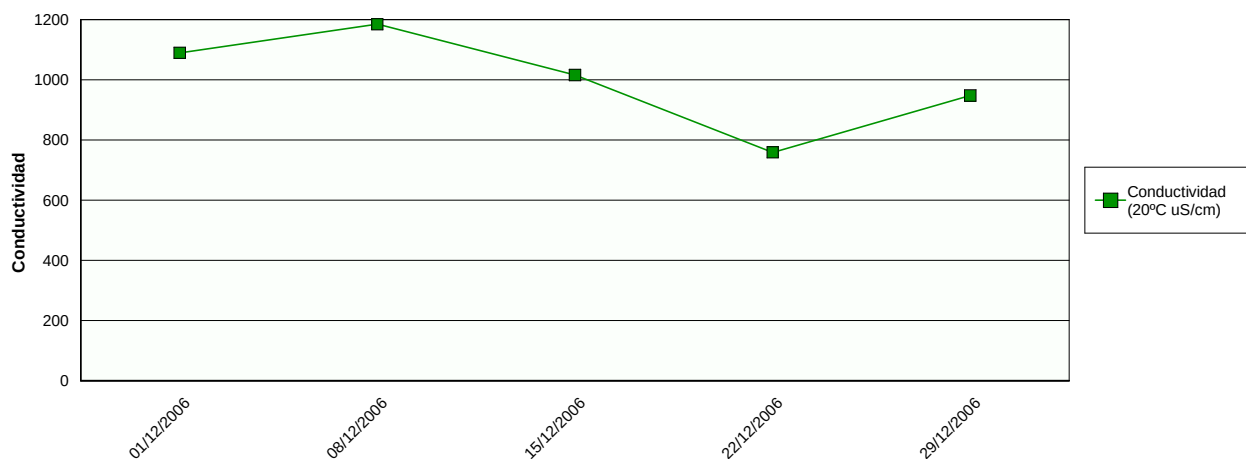


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Período Mes: **DICIEMBRE**

Estación: **701 Segura en Baños de Archena**

(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno dis.	Amonio
01/12/2006	15,24	7,94	1.090,11	9,01	0,27
08/12/2006	12,22	7,97	1.185,01	9,42	0,30
15/12/2006	11,34	8,01	1.016,64	9,58	0,00
22/12/2006	10,34	8,02	759,15	9,64	0,00
29/12/2006	10,98	7,98	948,41	9,89	0,00

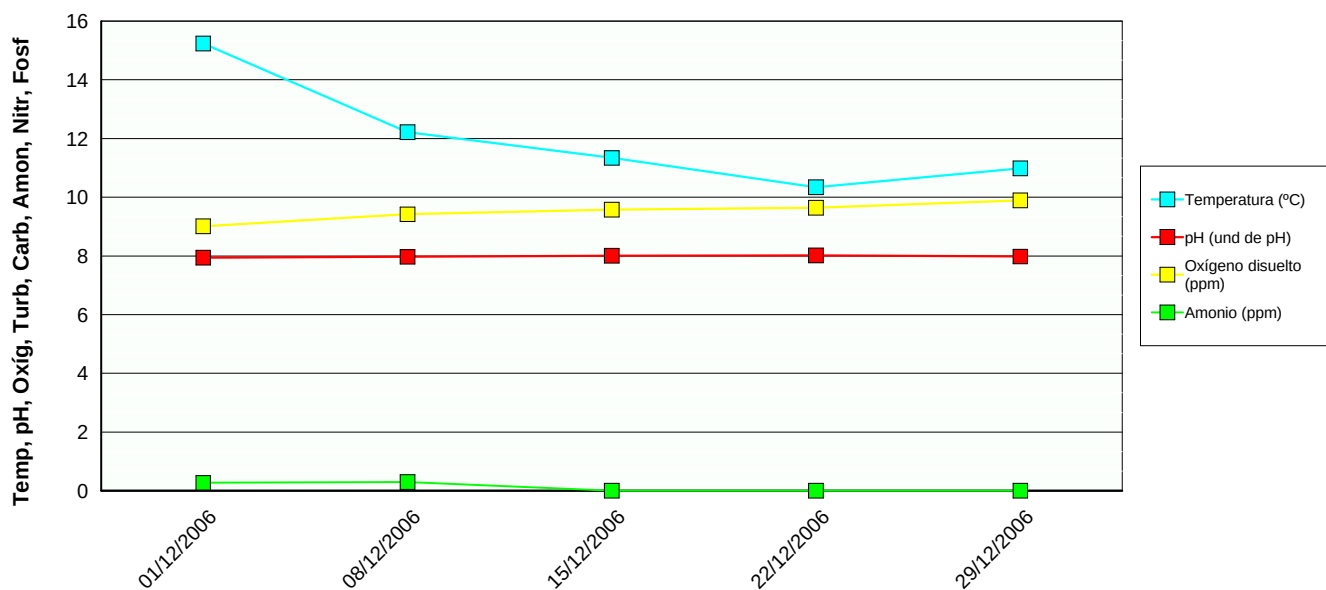

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales por lo tanto desde el punto de vista de las determinaciones analíticas no guardan la metodología admitida en el número de decimales.