
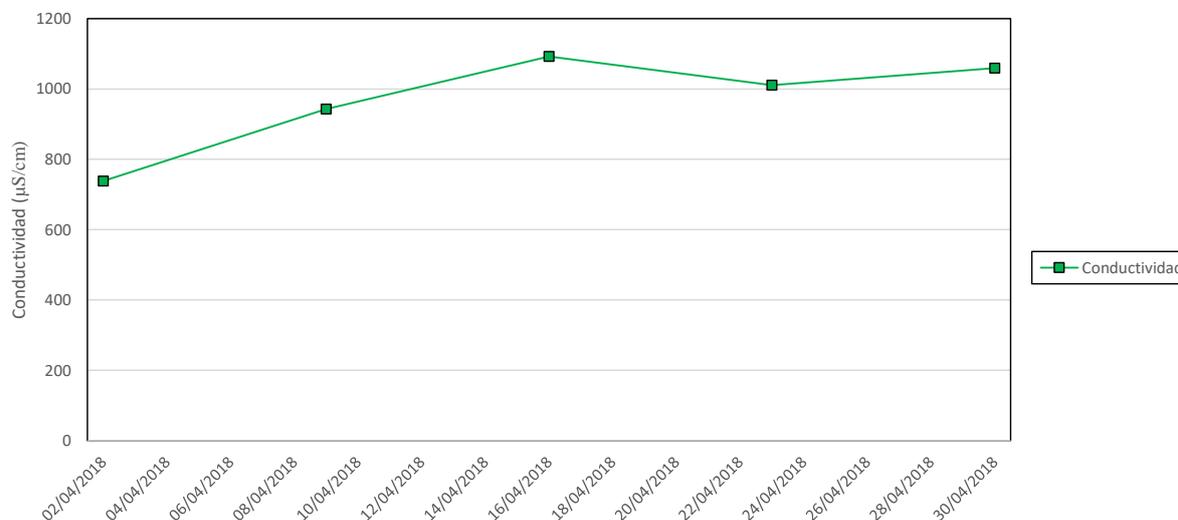


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual desde 01/04/2018 hasta 30/04/2018

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/04/2018	18,39	8,45	738,34	9,09	8,43	
09/04/2018	17,42	8,39	942,76	9,11	7,6	
16/04/2018	20,28	8,31	1092,27	9,32	8,26	
23/04/2018	20,6	8,35	1010,92	7,92	32,97	
30/04/2018	20,79	8,39	1059,25	7,68	20,67	0,43

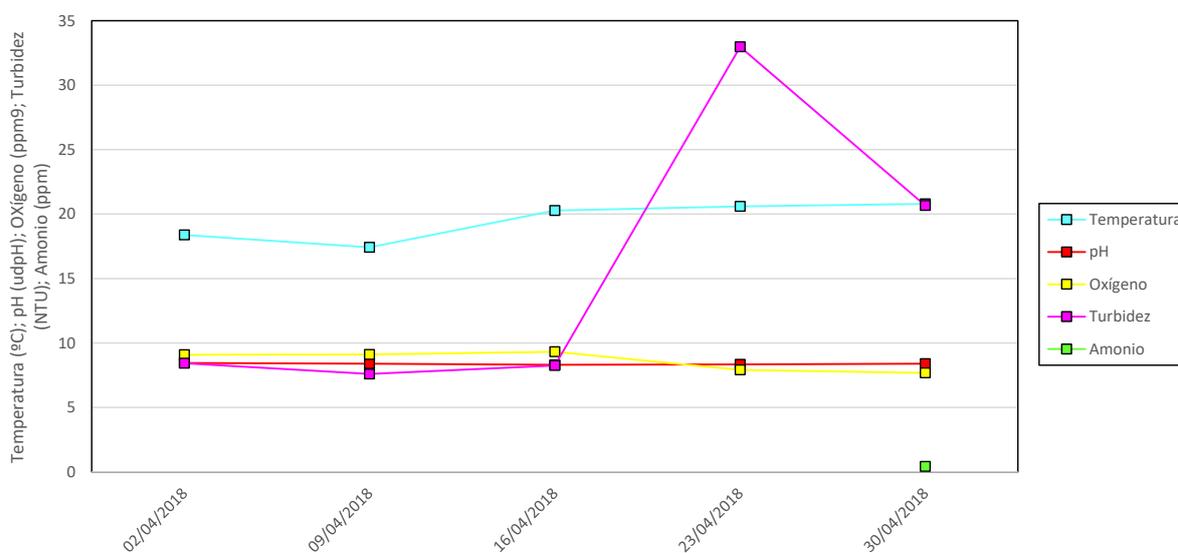

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.

## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA