
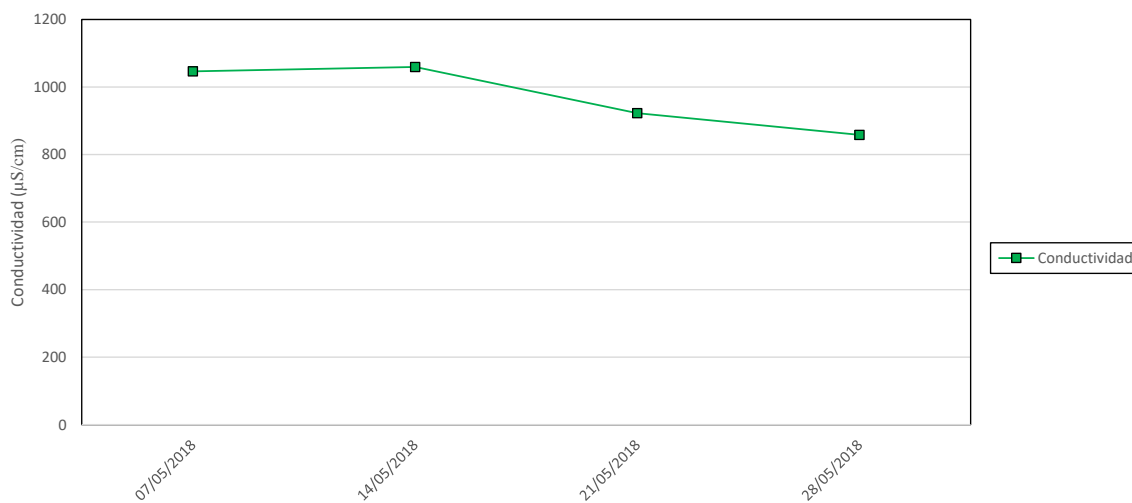


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **MAYO**

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/05/2018	20,12	8,39	1046,22	7,68	32,3	0,09
14/05/2018	20,14	8,34	1059,36	8,59	9,78	0,08
21/05/2018	16,91	8,14	922,86	8,87	11,18	0,01
28/05/2018	15,53	7,99	858,22	8,18	24,79	0,07

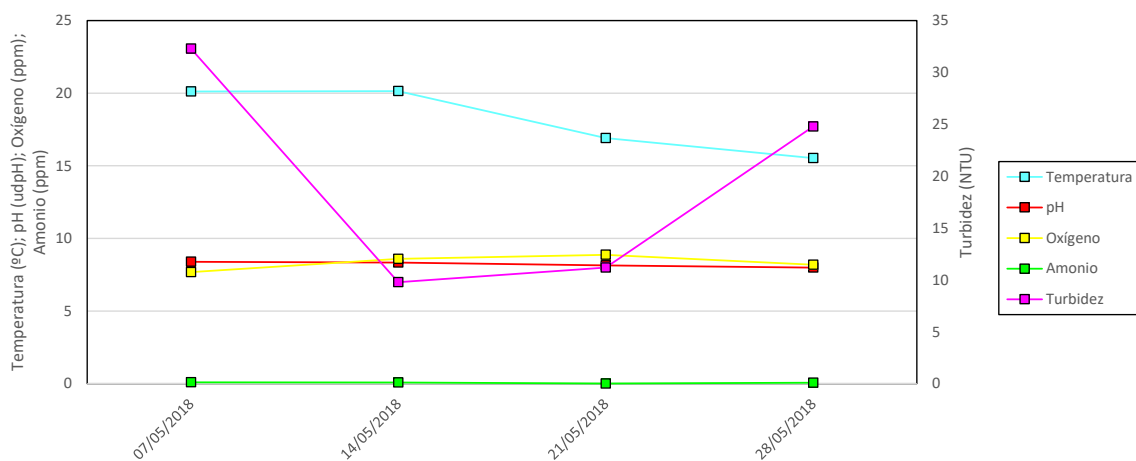

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.