
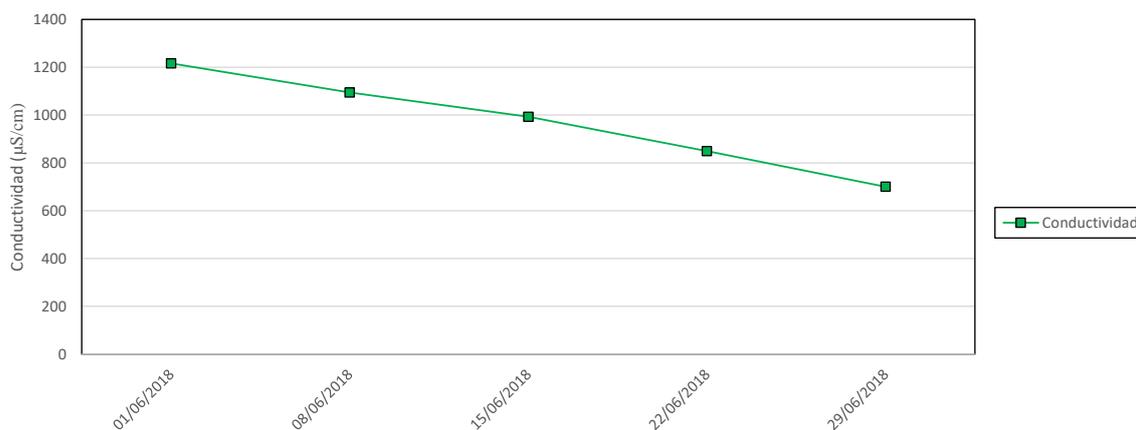


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual desde 01/06/2018 hasta 30/06/2018

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/06/2018	15,34	8,1	1216,37	8,99	52,25	0,17
08/06/2018	15,91	8,12	1094,54	8,34	57	0,06
15/06/2018	16,76	8,09	992,87	7,76	45,06	0,01
22/06/2018	15,82	8	849,33	7,42	27,88	0
29/06/2018	19,99	8,08	700,24	7,74	30,27	0

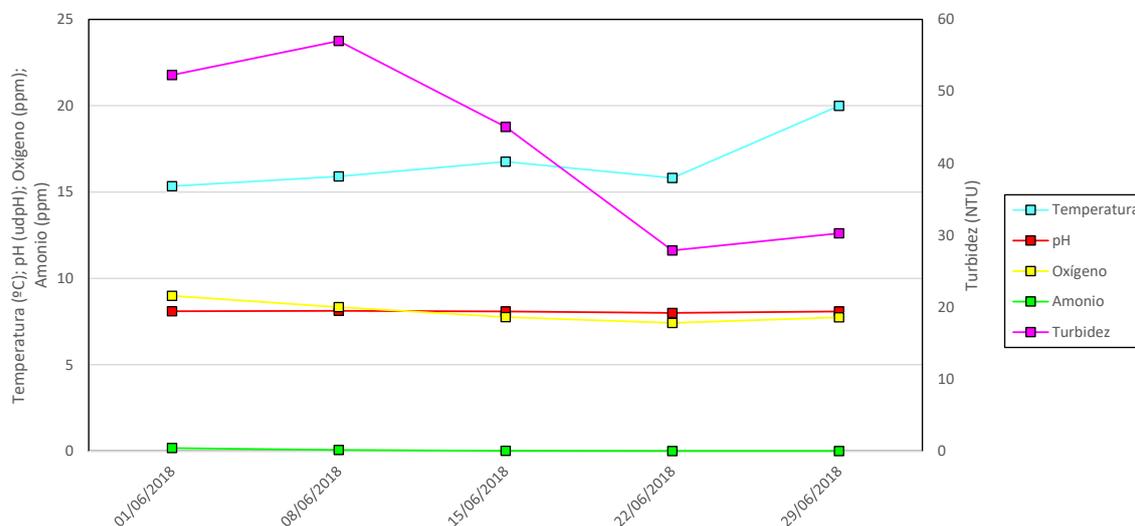

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.