
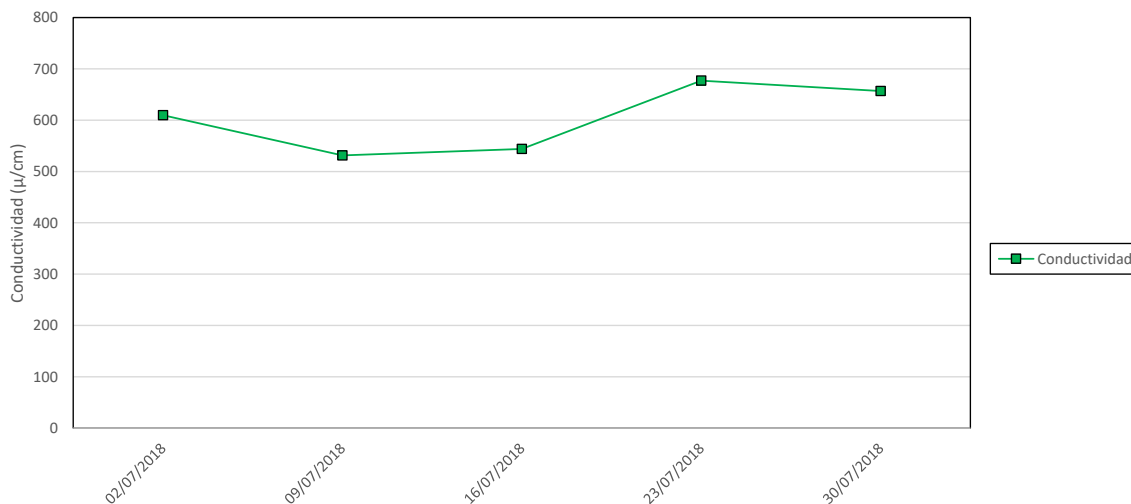


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual JULIO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/07/2018	19,02	8,17	609,56	8,05	26,53	0
09/07/2018	18,94	8,25	531,37	8,22	22,17	0
16/07/2018	19,03	8,27	543,89	8,4		
23/07/2018	20,47	8,19	677,01	7,81		
30/07/2018	20,46	8,08	656,71	7,82	7,27	

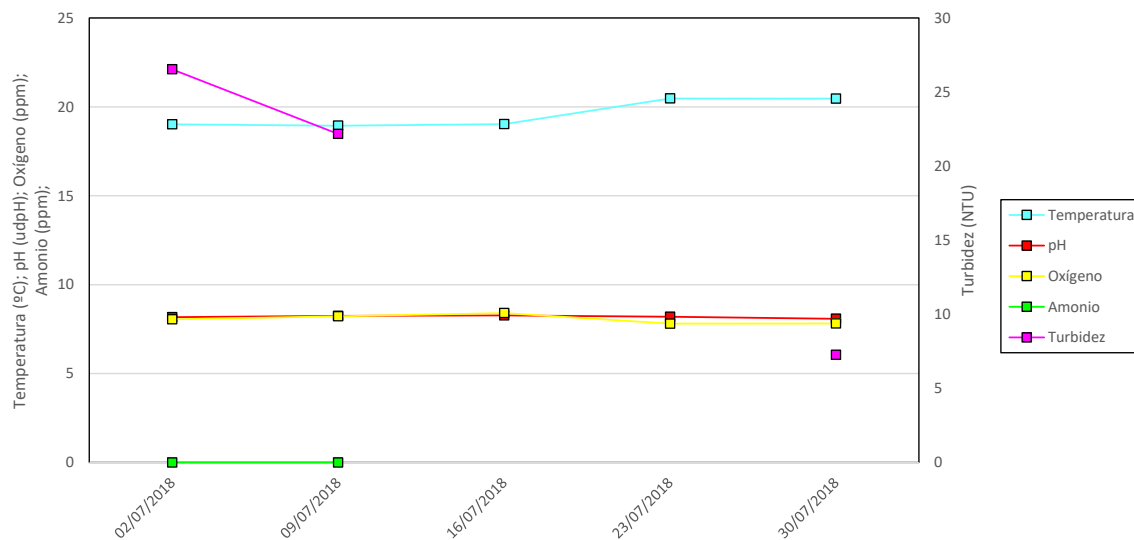

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.