
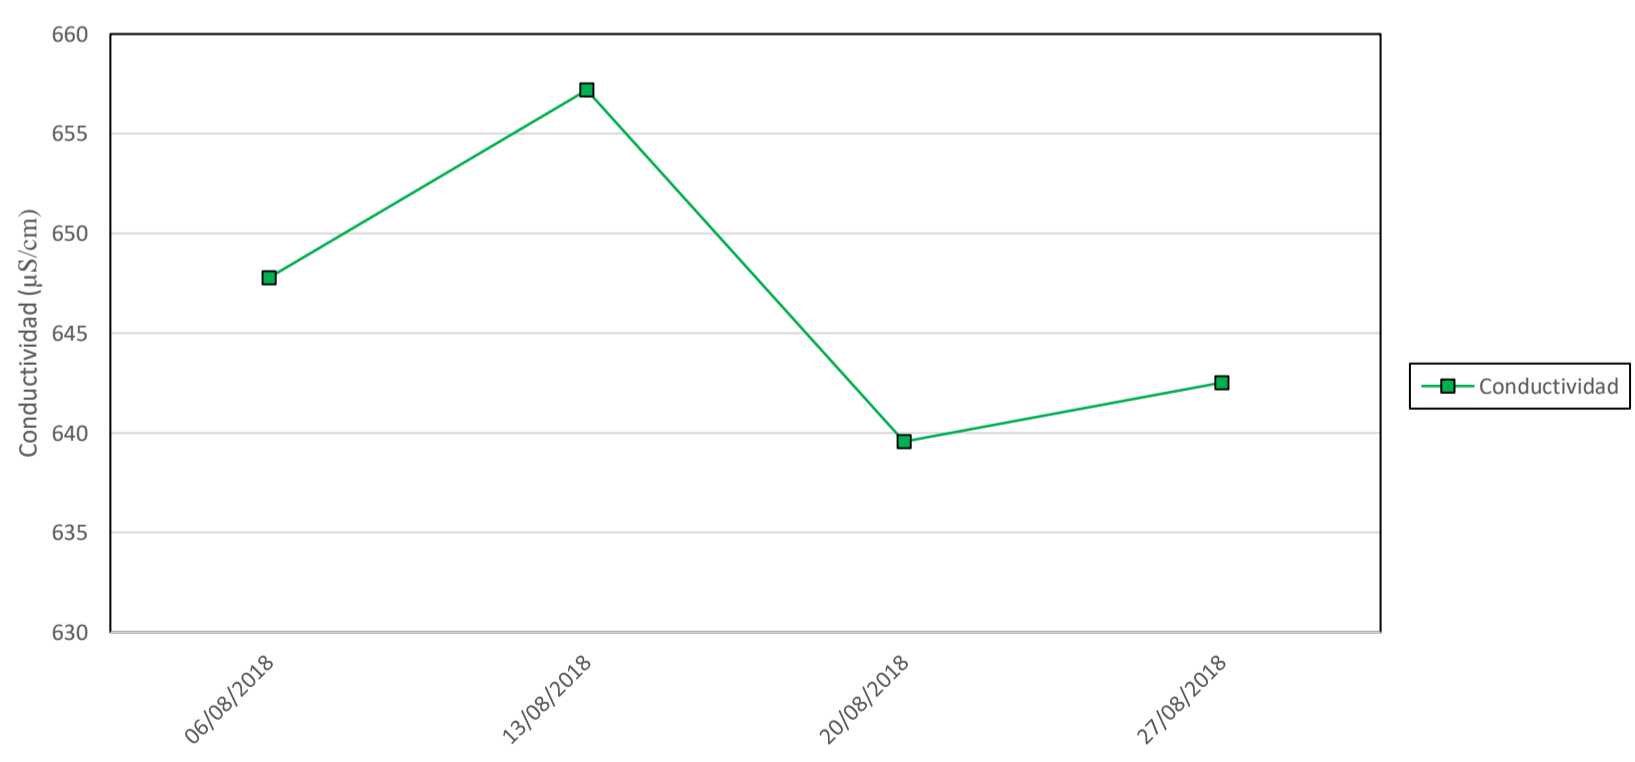


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual desde 06/08/2018 hasta 02/09/2018

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/08/2018	20,41	7,95	647,78	7,74	10,75	
13/08/2018	19,89	7,96	657,19	7,98	27,82	
20/08/2018	20,56	8,24	639,56	8,04	27,12	0
27/08/2018	23,8	8,02	642,51	7,41	15,15	0

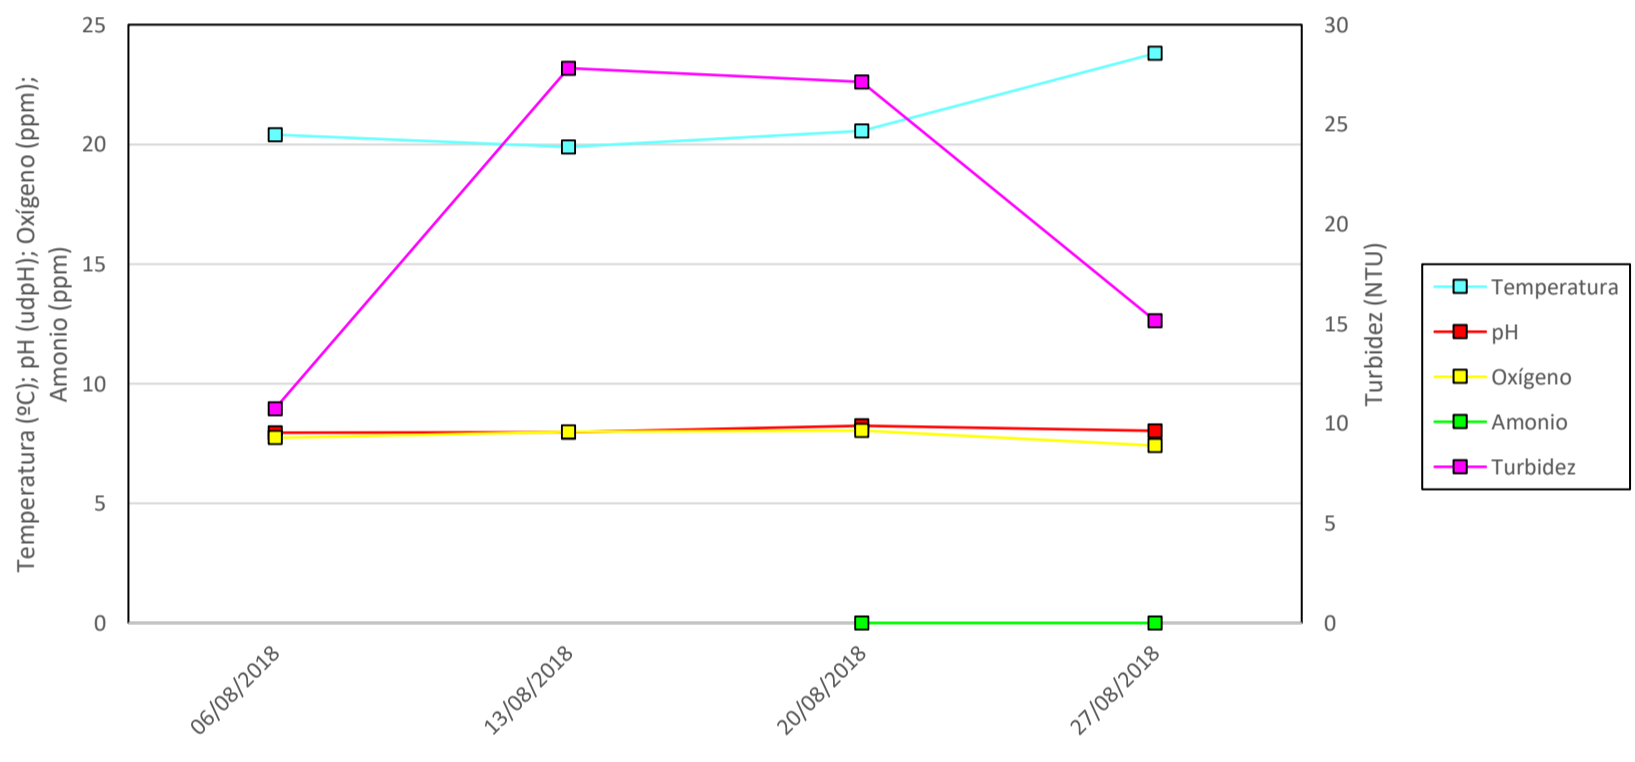

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.