
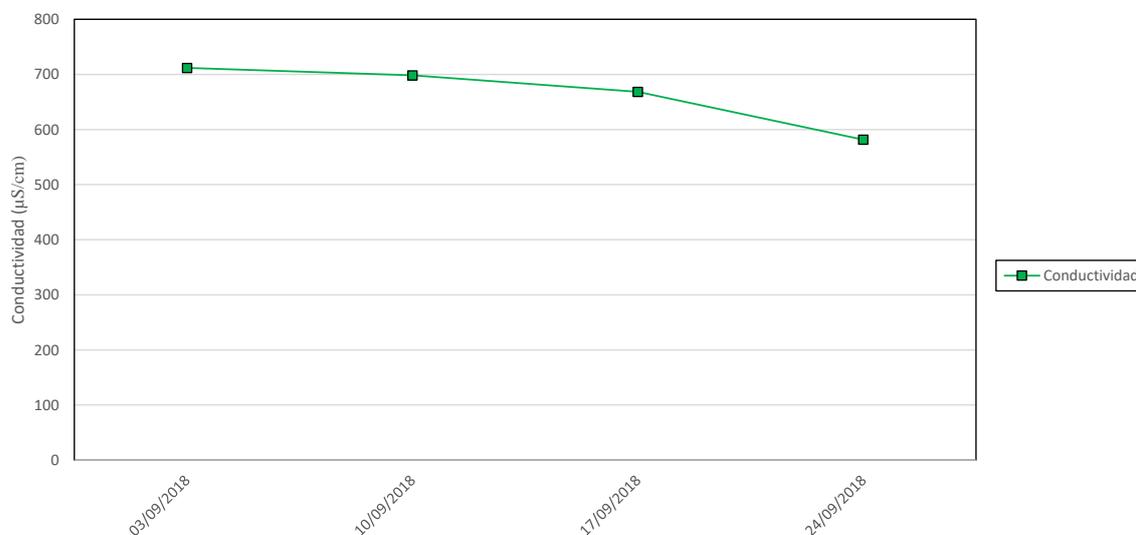


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **SEPTIEMBRE**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/09/2018	24,95	8,18	711,84	7,65	36,58	0
10/09/2018	24,34	8,14	698,21	7,9	49,27	0
17/09/2018	23,01	8,13	668,6	7,32	95,61	0
24/09/2018	23,27	8,12	581,57	7,55	51,59	0

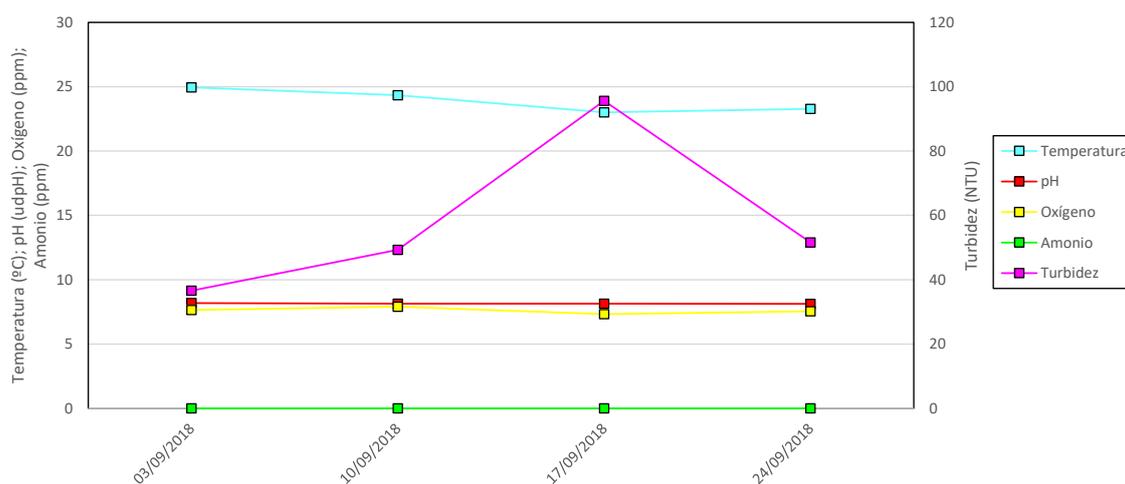

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.