
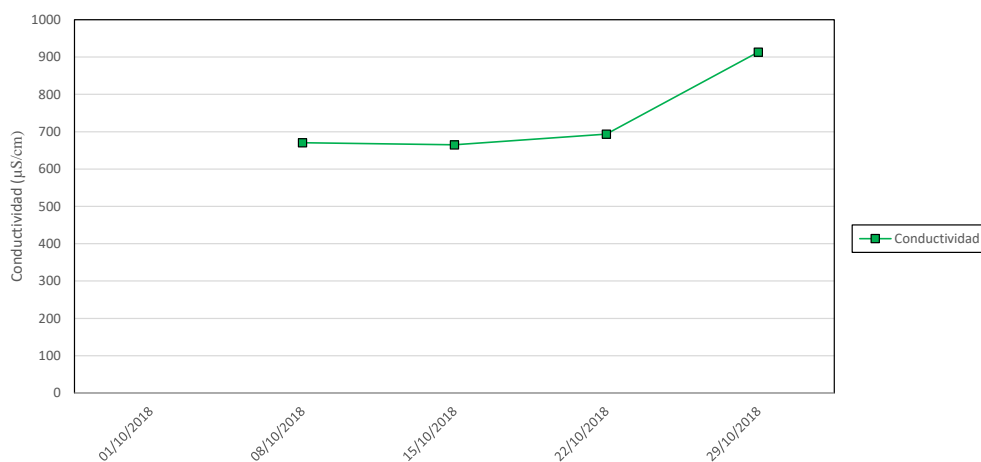


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual OCTUBRE

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Amonio	Turbidez
01/10/2018	21,85					
08/10/2018	21,51	8,37	670,76	8,74	0	
15/10/2018	20,97	8,28	664,95	8,54	0	74,84
22/10/2018	20,31	8,31	693,43	8,94	0	63,17
29/10/2018	16,23	8,46	913,3	9,6	0	45,09

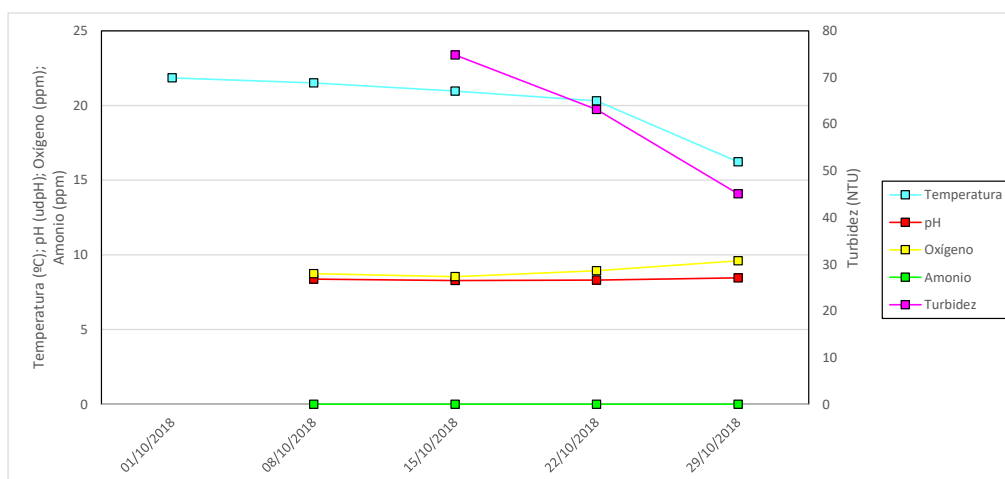

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.