


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **NOVIEMBRE**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/11/2018	15,55	8,45	9,91	41	0
12/11/2018	16,94	8,42	9,64	111,93	0
19/11/2018	15,63	8,48	9,67	56,65	0
26/11/2018	13,07	8,4	10,2	27,32	0

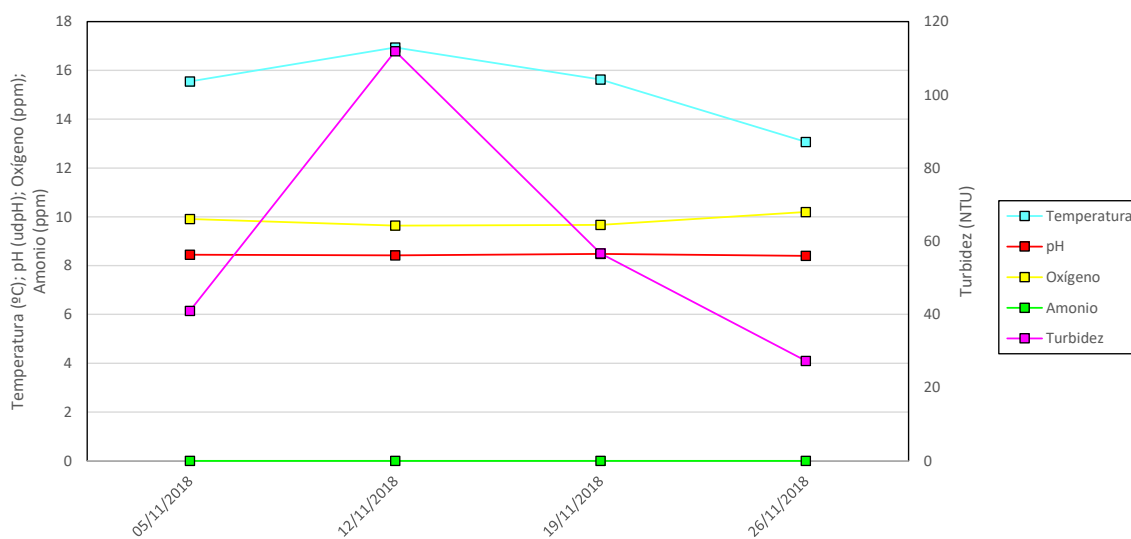

NOTA: Durante el mes de noviembre 2018 no se registraron datos de Conductividad.

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.