


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **DICIEMBRE**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/12/2018	12,94	8,23	10,23	56,22	
10/12/2018	11,94	8,26	10,34	67,2	
17/12/2018	11,55	8,29	10,51	6,79	0,02
24/12/2018	10,72	8,3	10,92	15,8	0,01
31/12/2018	9,43	8,31	11,43	21,22	0

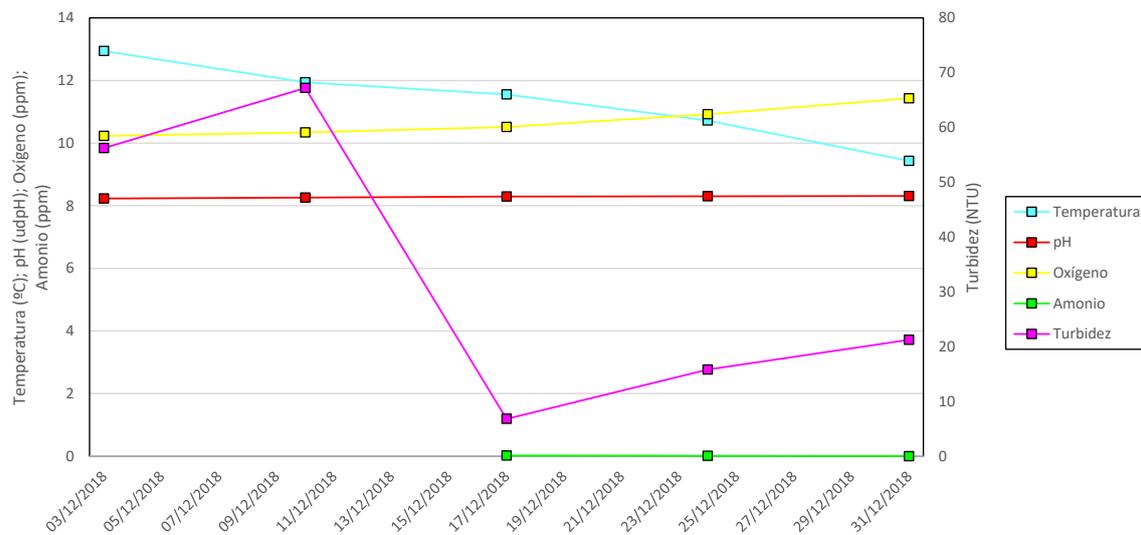

EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.