
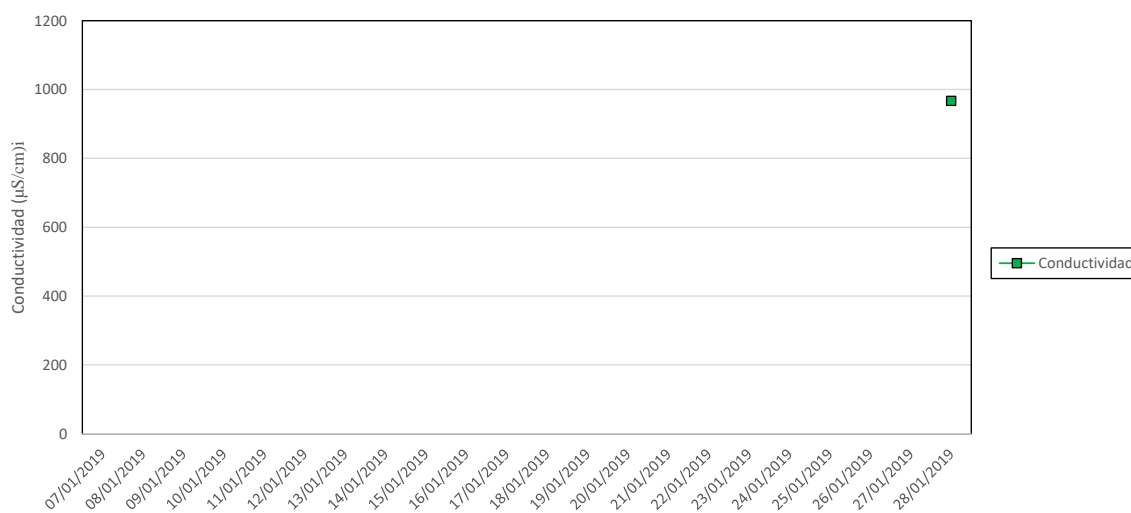


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **ENERO**

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Oxígeno	Turbidez	Amonio	Conductividad
07/01/2019	8,39	8,35	11,8	25,7	0	
14/01/2019	11,48	8,33	11,08	28,04	0	
21/01/2019	13,76	8,32	10,71	26,63	0	
28/01/2019	11,12	8,32	10,42	29,18	0	967,42

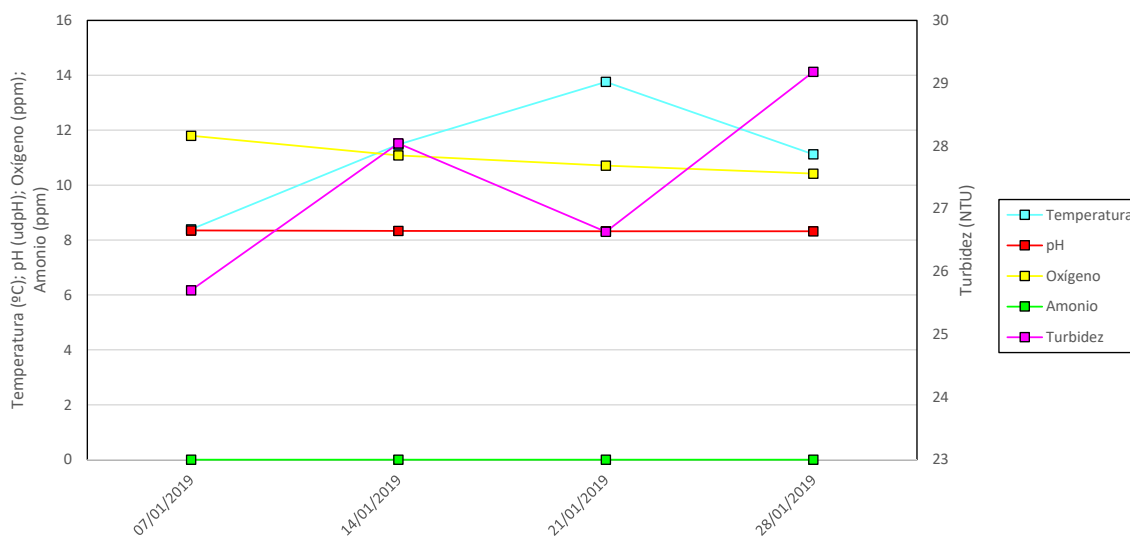

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.