
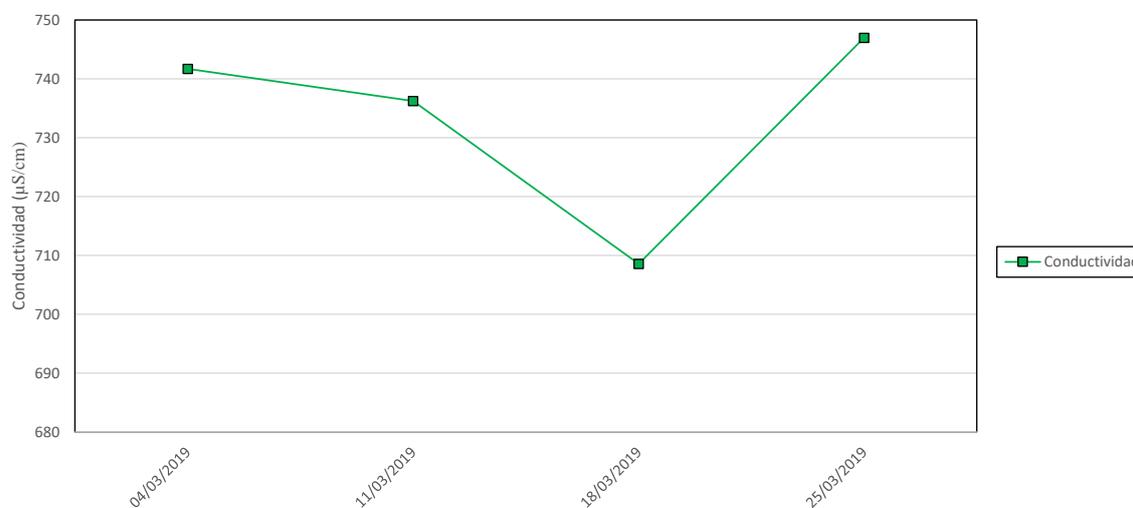


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **MARZO**

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/03/2019	12,79	8,27	741,7	9,65	22,17	0
11/03/2019	13,4	8,27	736,24	9,67	23,62	0
18/03/2019	13,42	8,3	708,57	9,51	48,65	0
25/03/2019	13,87	8,32	746,98	9,89	36,62	0

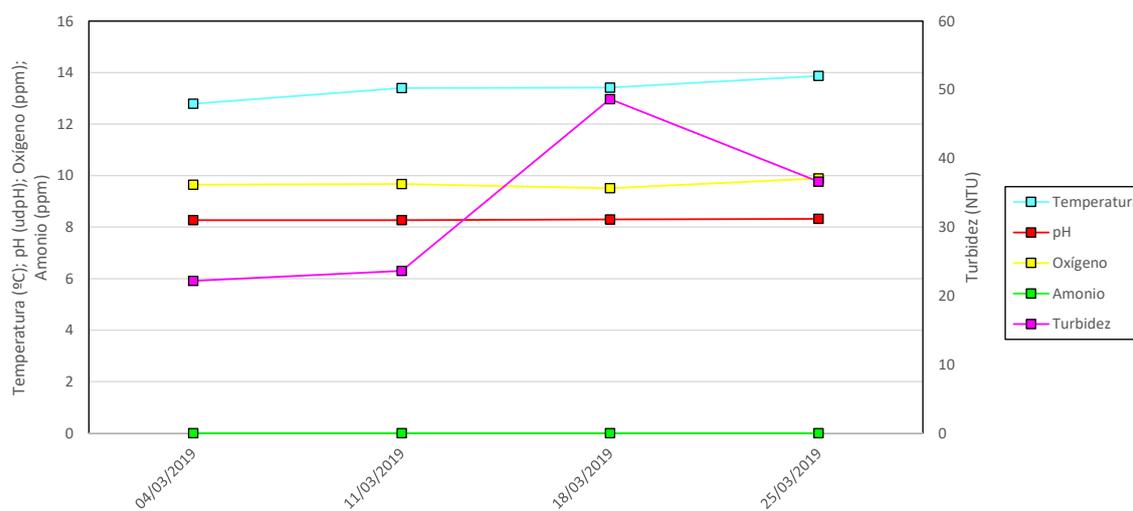

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.