
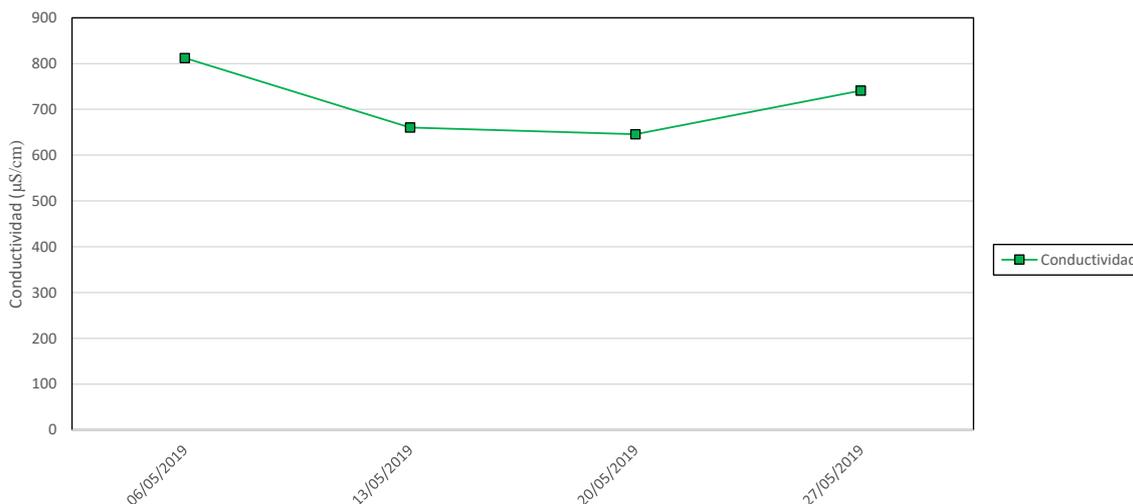


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual MAYO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/05/2019	18,8	8,19	812,34	8,85	53,86	0,02
13/05/2019	19,07	8,26	660,41	8,66	49,46	0,02
20/05/2019	19,24	8,19	645,73	8,38	55,34	0
27/05/2019	20,23	8,22	741,22	8,18	49,52	0

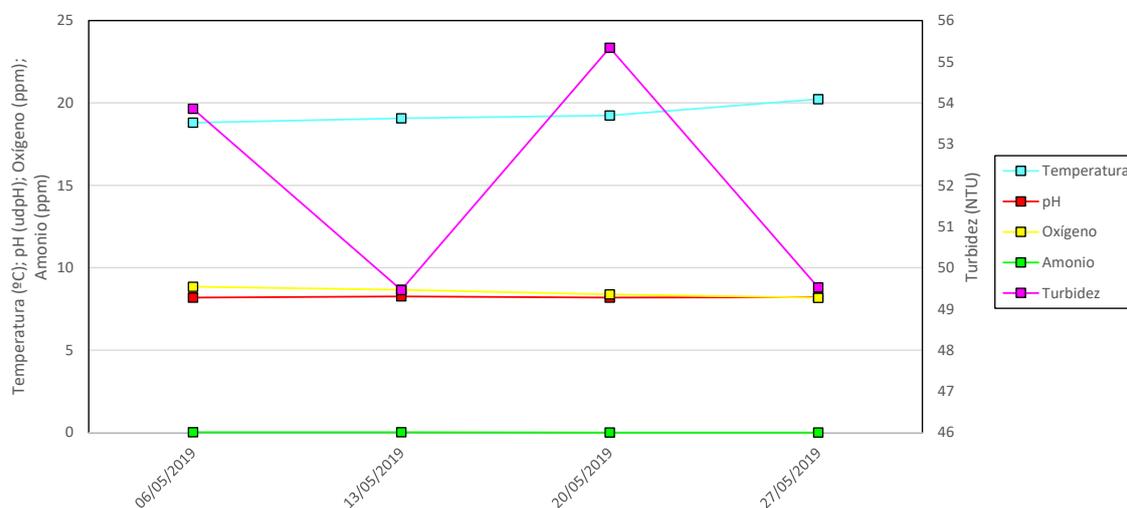

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.