
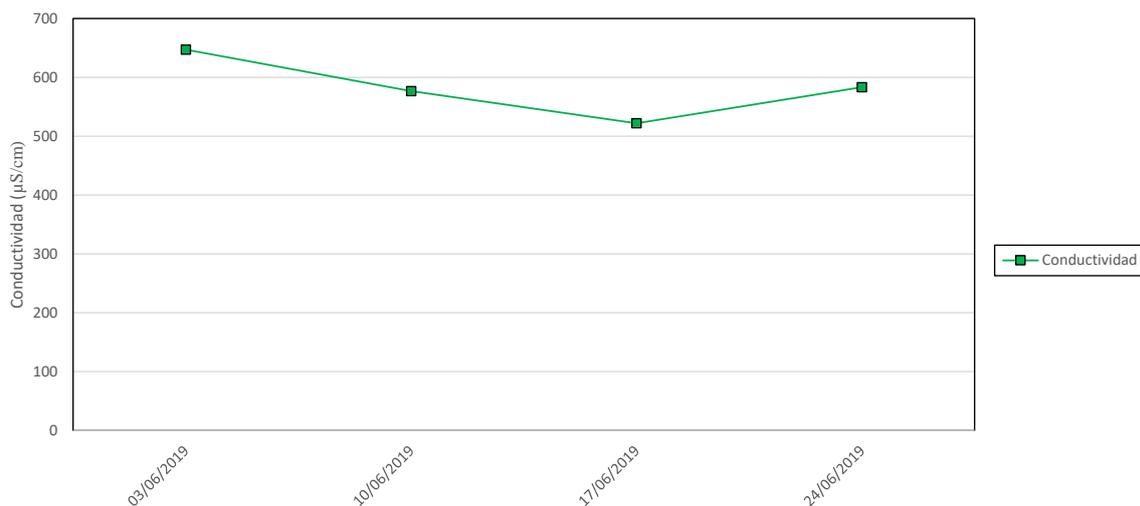


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual JUNIO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/06/2019	20,48	8,23	647,19	8,13	52,11	0
10/06/2019	20,32	8,09	576,85	8,17	43,15	0
17/06/2019	18,88	8,04	521,99	8,44	34,71	0
24/06/2019	20,51	8,19	583,36	8,23	42,06	0

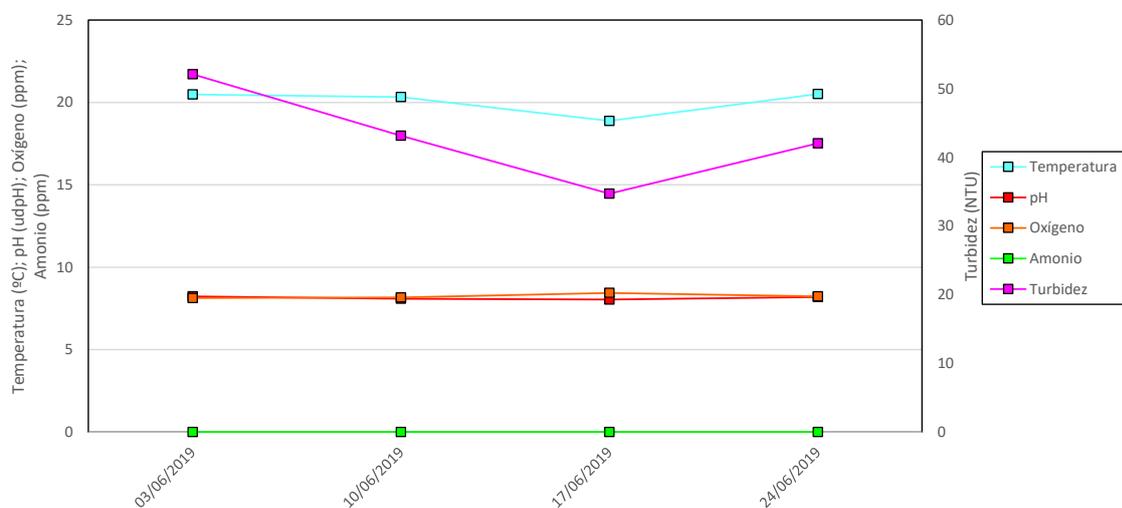

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.