
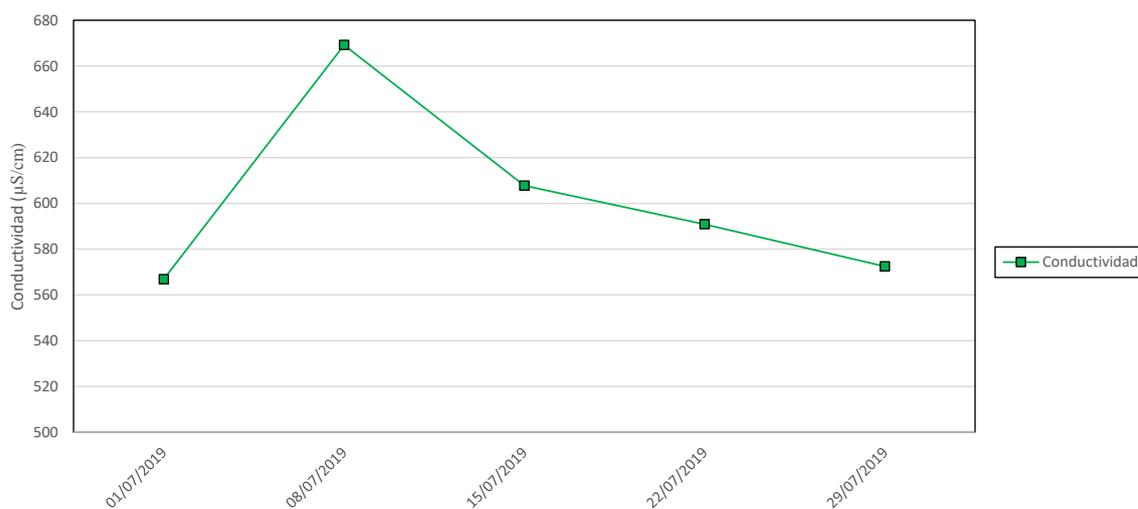


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual JULIO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
01/07/2019	20,42	8,19	566,86	8,14	41,17
08/07/2019	21,93	8,14	669,17	7,94	34,44
15/07/2019	22,43	8,14	607,72	8,03	30,93
22/07/2019	21,97	8,13	590,87	8,24	31,03
29/07/2019	22,53	8,16	572,45	8,13	32,45

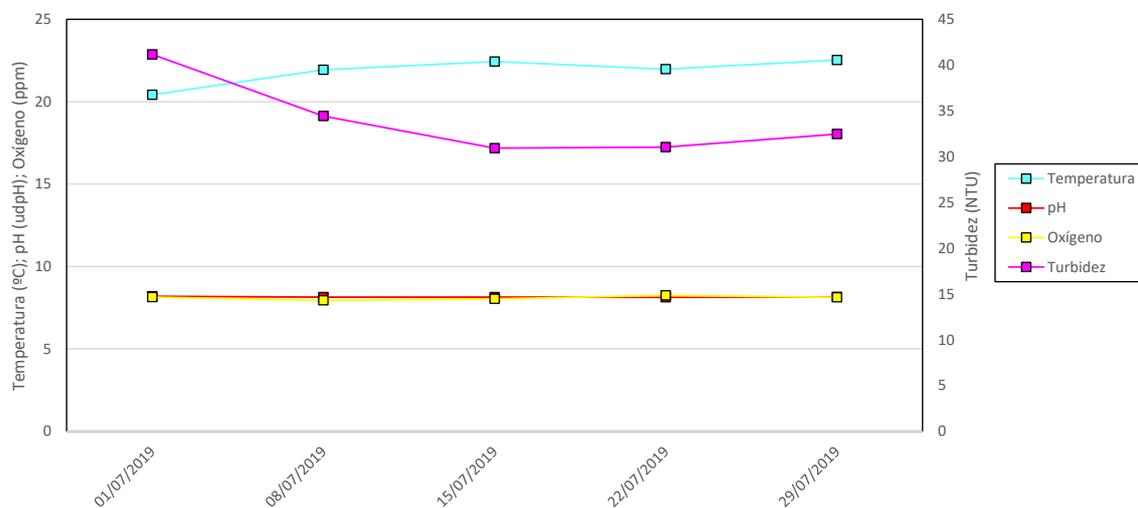

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.