
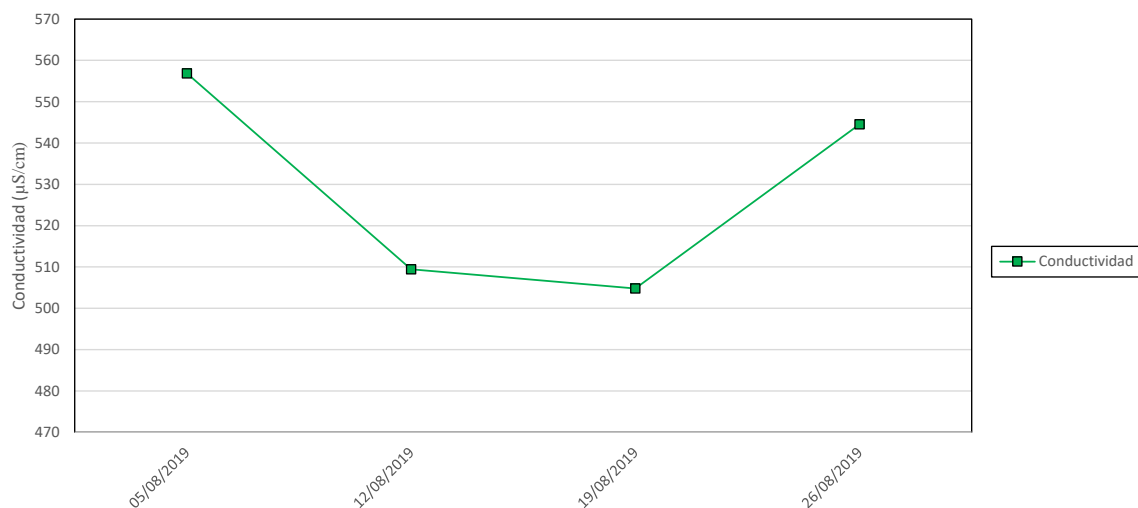


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual AGOSTO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
05/08/2019	22,92	8,19	556,89	8,01	31,99
12/08/2019	22,2	8,27	509,43	8,18	31,51
19/08/2019	22,04	8,29	504,79	8,85	30,1
26/08/2019	21,92	8,29	544,53	7,41	29,51

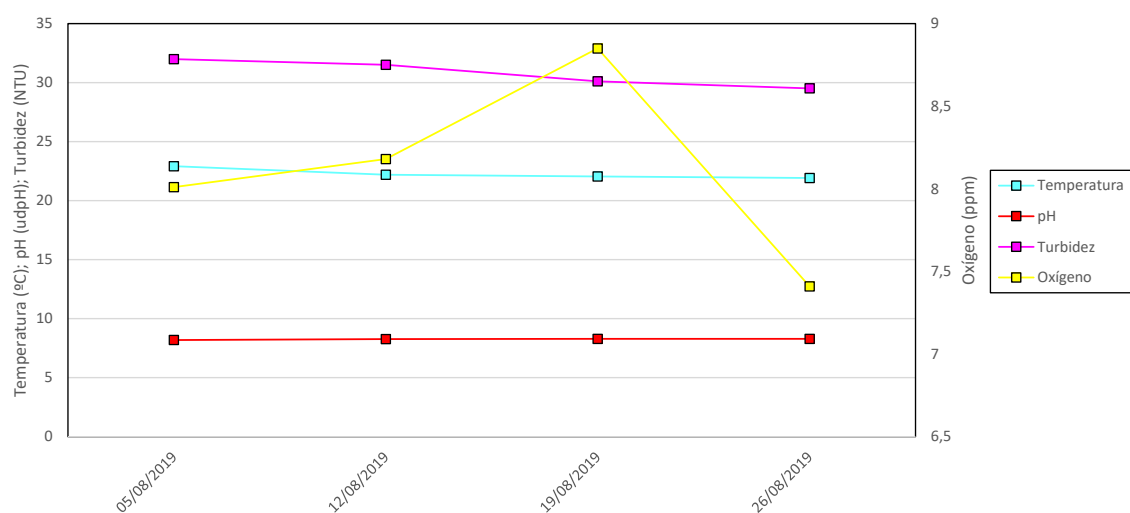

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.