


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual SEPTIEMBRE

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
02/09/2019	22,89	8,27	737,67	6,43	44,4
09/09/2019	20,39	8,05	784,01	7,71	77,81
16/09/2019	21,05	8,08	1706,36	8,99	71,7
23/09/2019		8,25	1313,04	9,52	81,73
30/09/2019	20,79	7,88	1255,62	8,27	59,88

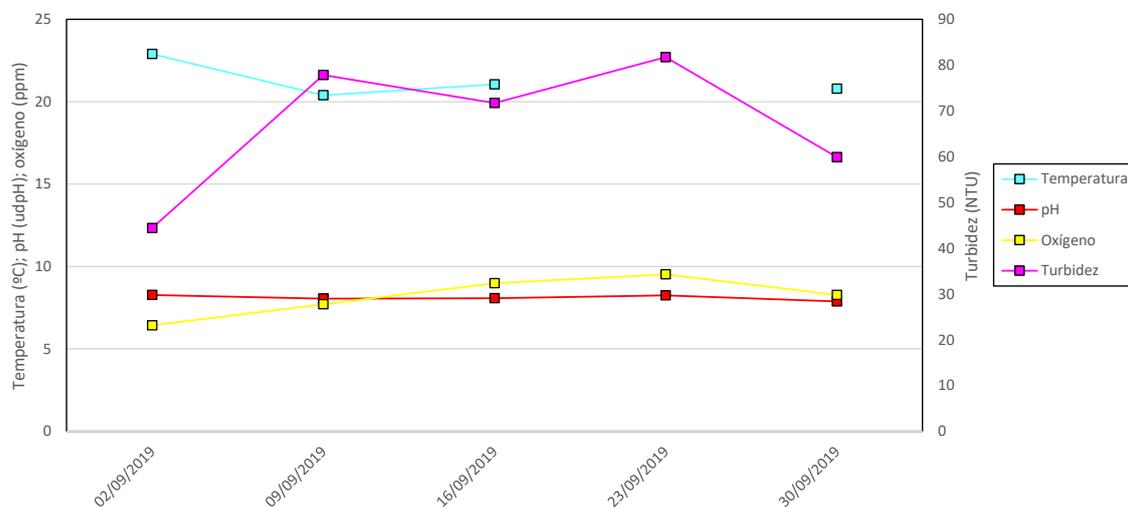

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.