
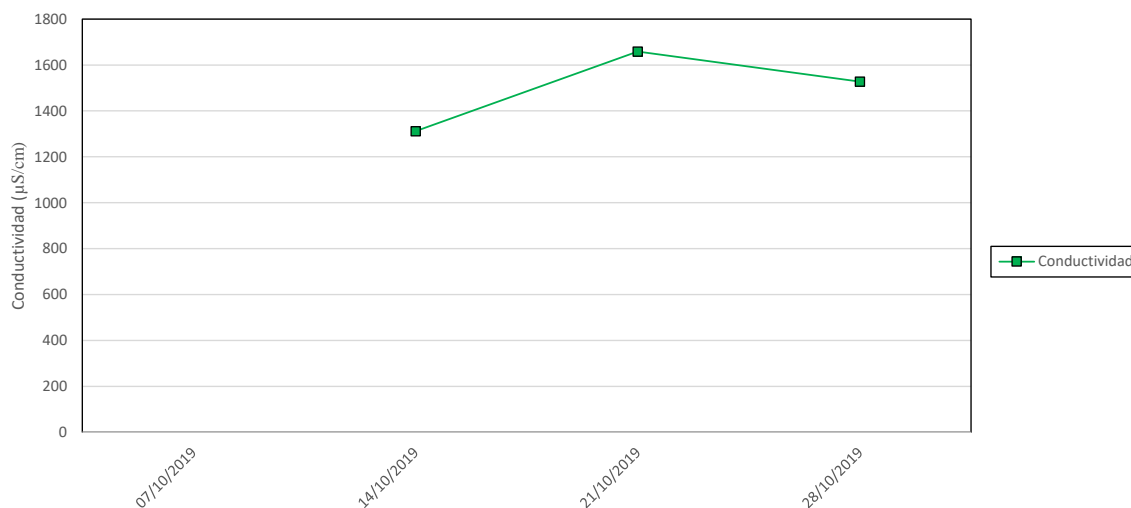


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual OCTUBRE

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Oxígeno	Turbidez	Conductividad
07/10/2019	20,96	7,63	7,53	31,23	
14/10/2019	19,06	8,37	8,23	63,3	1311,68
21/10/2019	16,59	8,39	8,69	69,01	1658,62
28/10/2019	18,45	8,44	7,89	70,19	1527,37

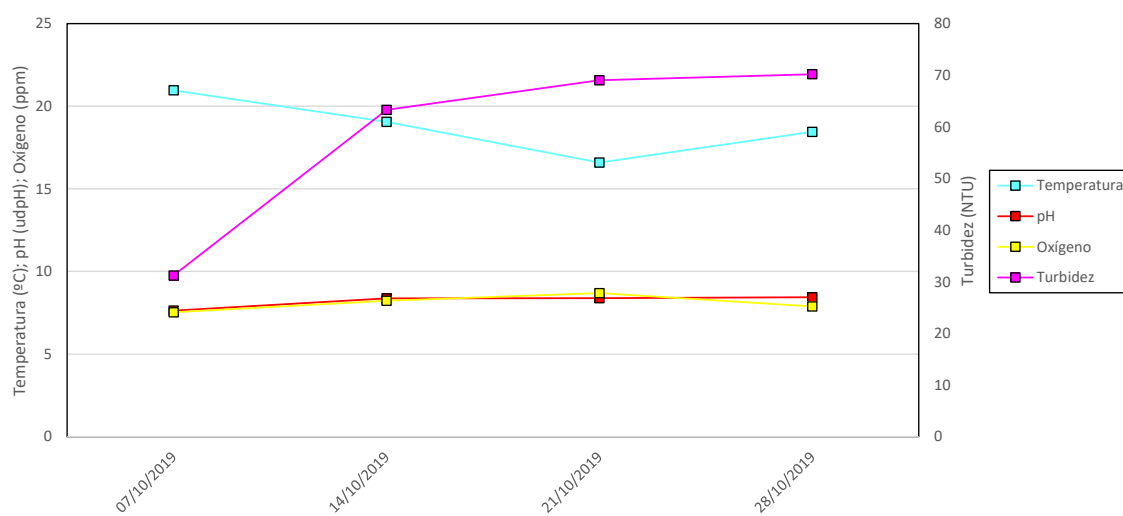

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.