
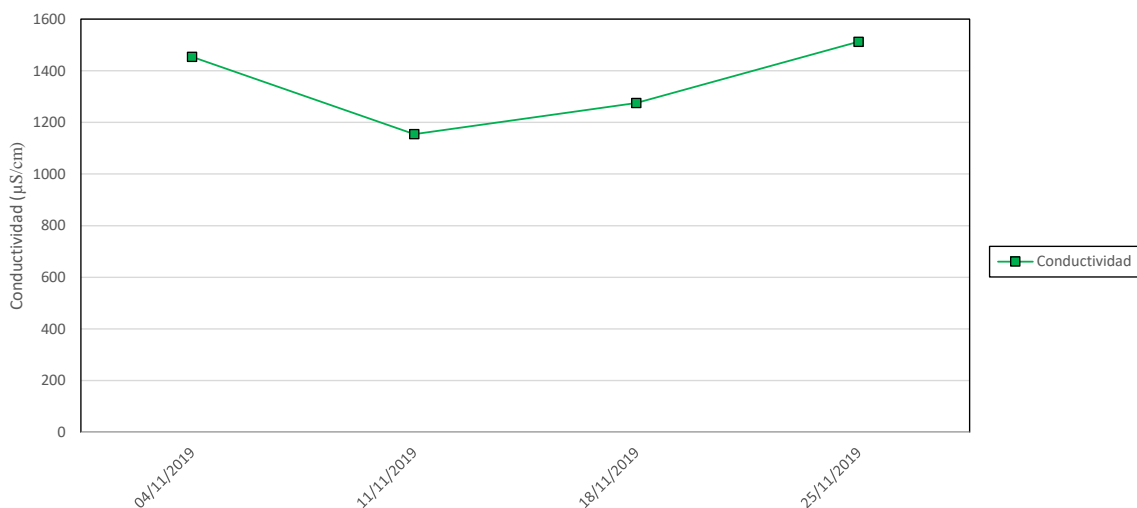


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual NOVIEMBRE

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
04/11/2019	18,04	8,53	1454,03	7,86	89,53
11/11/2019	15,52	8,59	1154,38	9,44	103,79
18/11/2019	14,2	8,6	1275,37	9,79	87,63
25/11/2019	13,86	8,57	1512,5	9,56	100,91

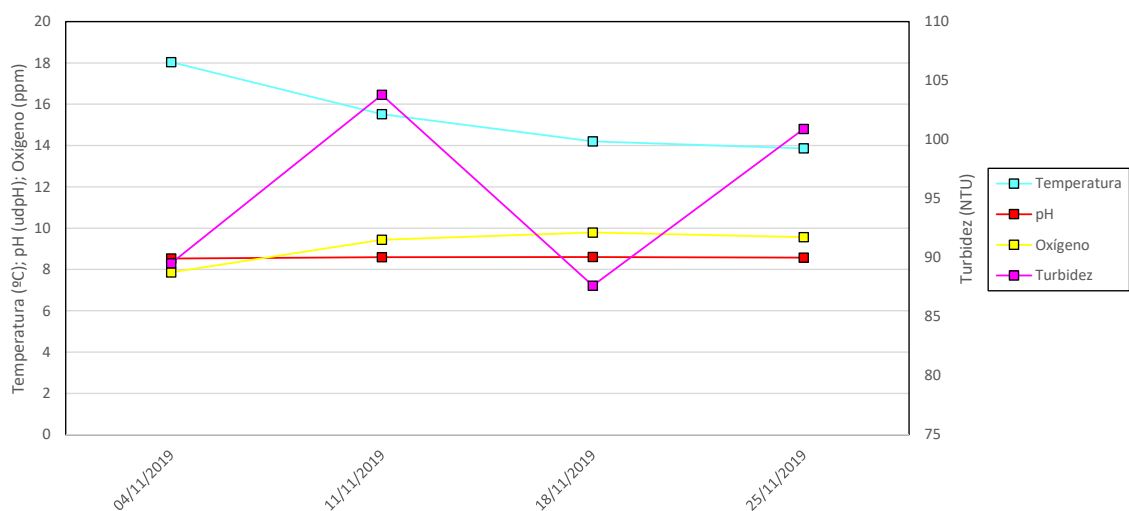

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.