
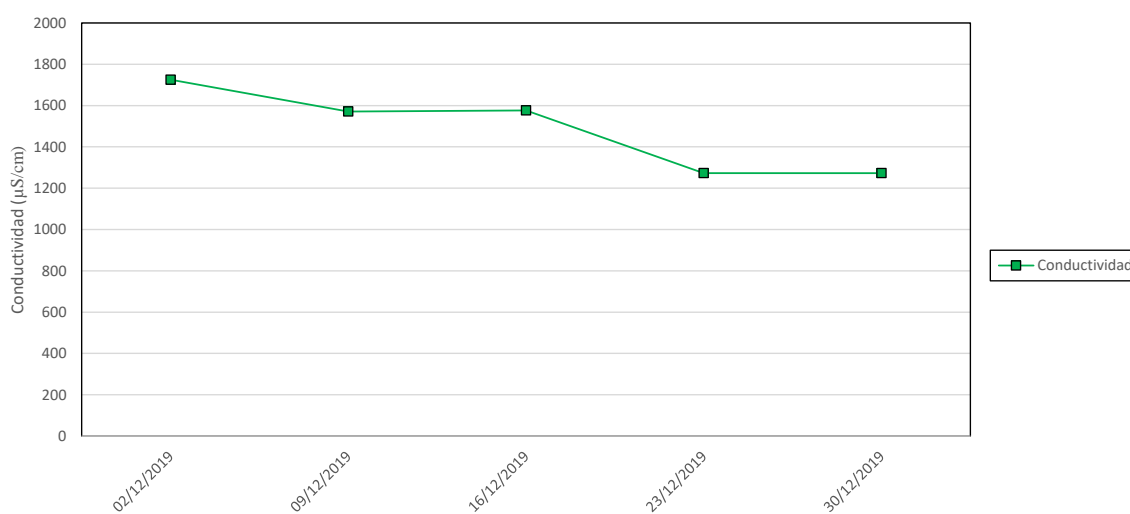


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual DICIEMBRE

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
02/12/2019	13,88	8,49	1725,39	9,56	86,95
09/12/2019	13,4	8,57	1571,5	9,77	101,17
16/12/2019	13,36	8,57	1576,34	9,77	101,61
23/12/2019	13,33	8,65	1273,06	10	104,77
30/12/2019	11,94	8,7	1272,9	10,37	78,96

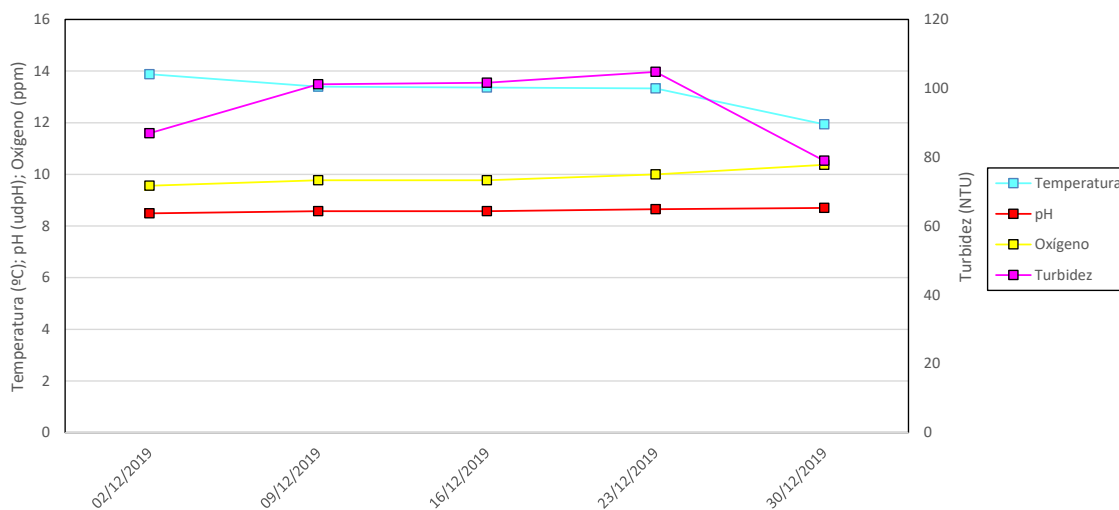

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.