
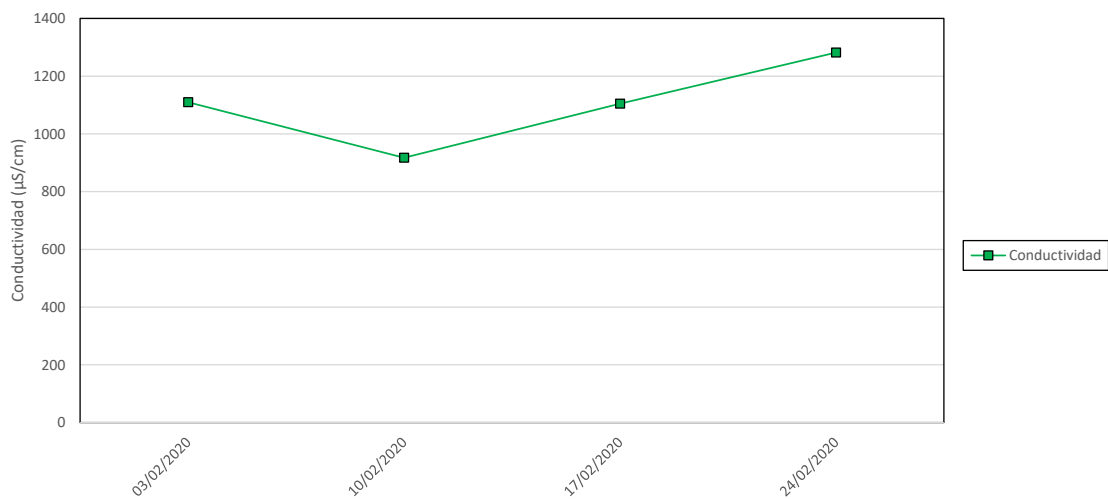


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual FEBRERO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
03/02/2020	13,12	8,74	1109,66	10,82	54,5
10/02/2020	14,37	8,73	917,31	10,41	60,73
17/02/2020	13,92	8,77	1104,94	10,66	63,66
24/02/2020	14,15	8,81	1281,7	10,59	68,61

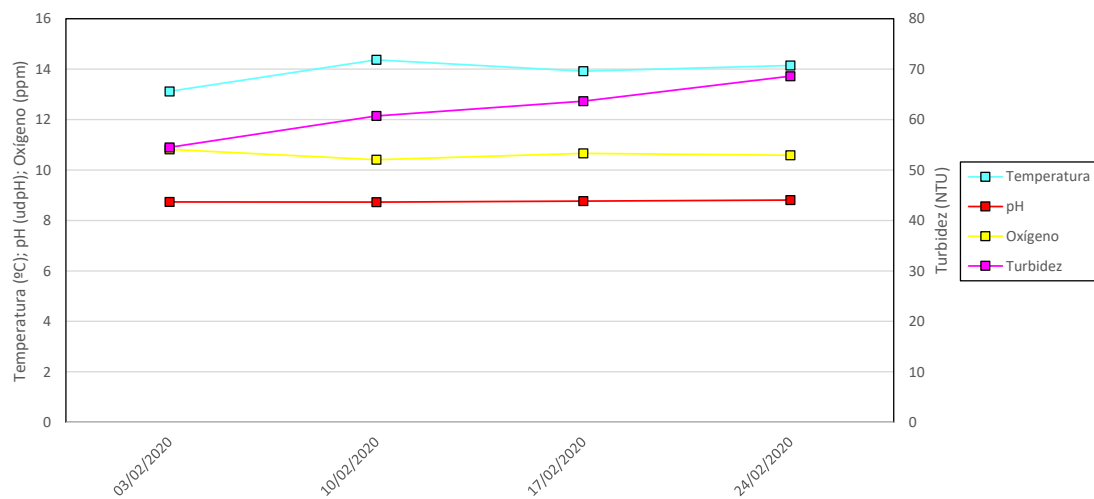

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.