
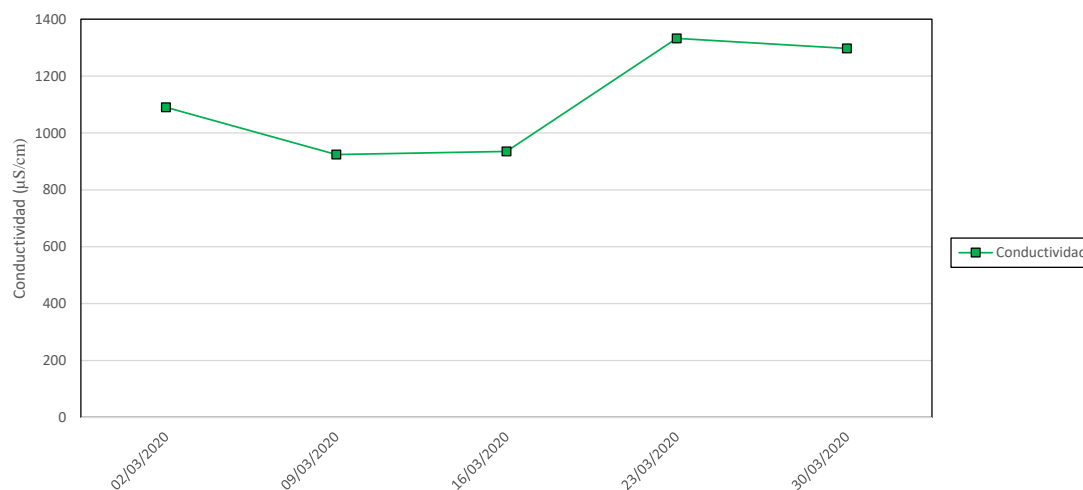


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual MARZO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
02/03/2020	14,77	8,82	1090,21	10,34	61,56
09/03/2020	15,93	8,8	924,15	10,2	68,86
16/03/2020	14,95	8,79	935,25	10,29	63,3
23/03/2020	14,57	8,64	1332,57	9,67	75,83
30/03/2020	16,04	8,67	1297,42	9,38	83,72

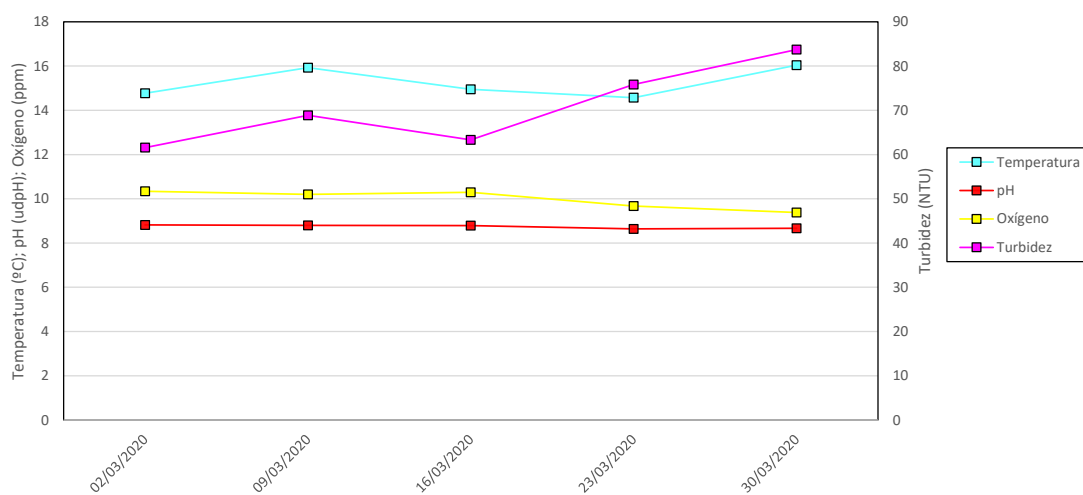

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.