


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **ABRIL**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/04/2020	17,35	8,69	1150,6	9,09	62,54	
13/04/2020	17,46	8,72	1159,94	9,29	64,65	
20/04/2020	17,64	8,78	1365,11	9,17	101,59	
27/04/2020	19,56	8,79	1219,31	8,05	69,23	0

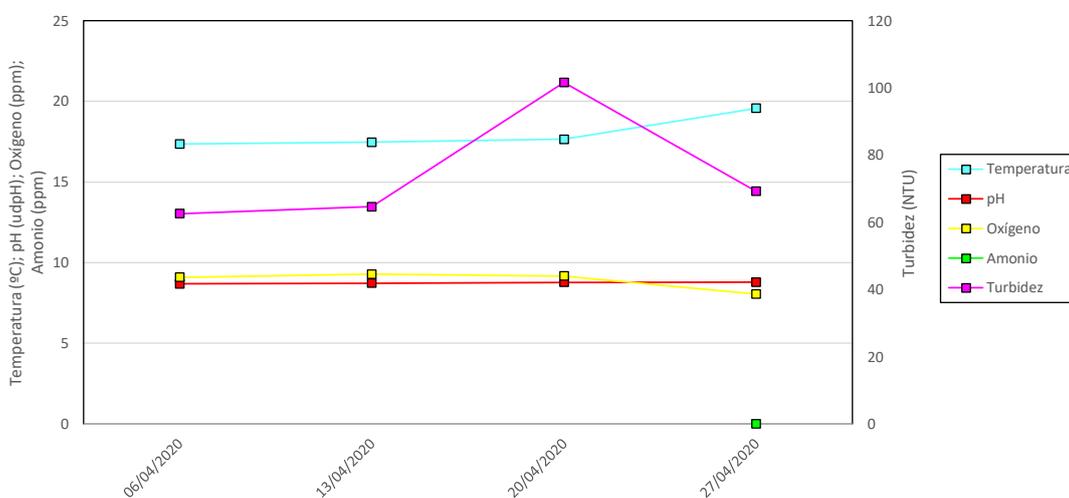

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.