
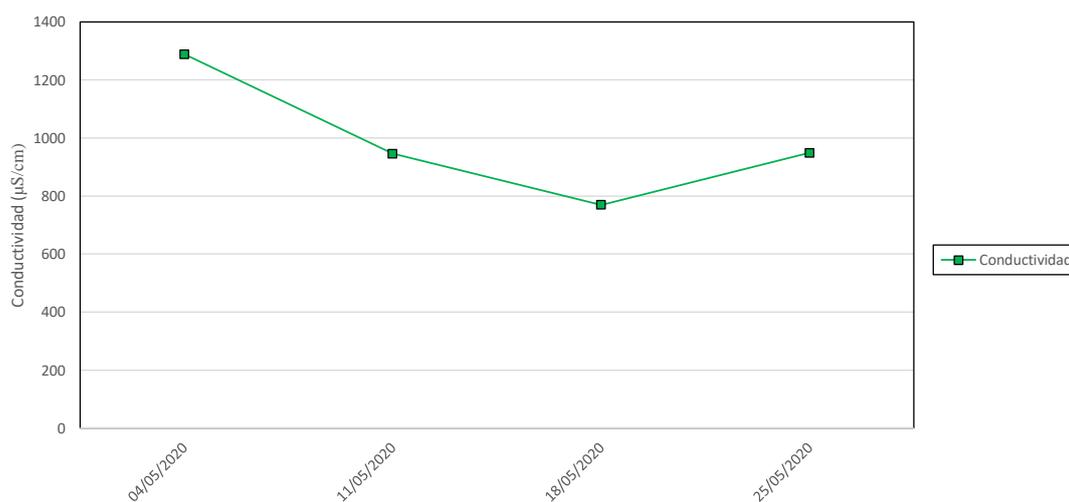


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual MAYO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/05/2020	21,51	8,16	1288,84	7,67	97,32	0
11/05/2020	19,52	7,96	945,71	7,97	126,94	
18/05/2020	20,65	7,99	768,9	7,97	146,78	0
25/05/2020	21,13	8	949,06	7,38	162,7	0

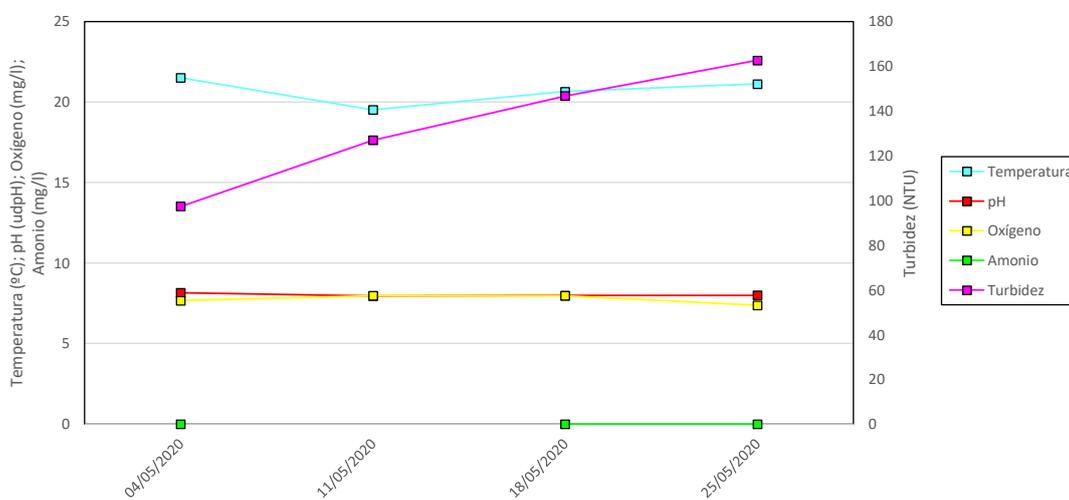

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.