
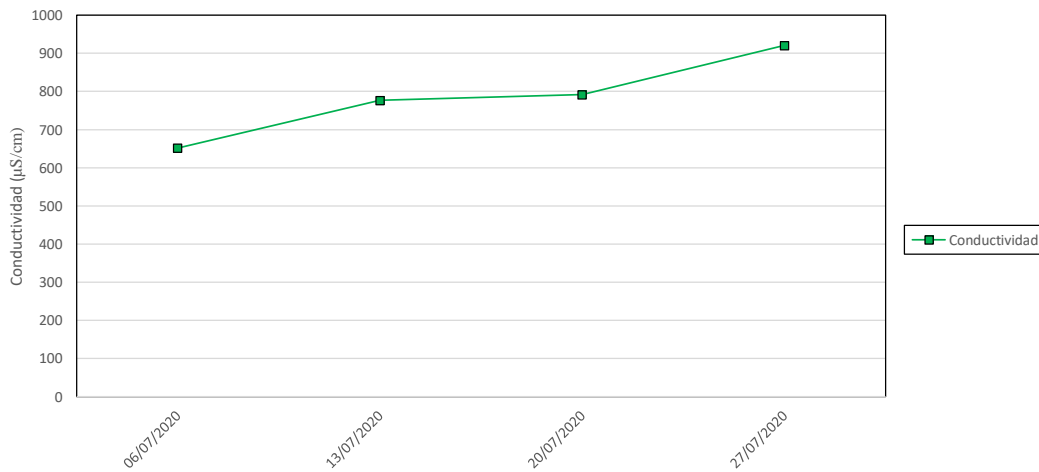


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual JULIO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/07/2020	24,88	8,17	651,58	7,54	112,49	
13/07/2020	24,28	8,13	776,63	7,73	59,82	0
20/07/2020	24,98	8,17	791,38	7,76	76,35	0
27/07/2020	24,58	8,13	920,76	7,72	65,87	0

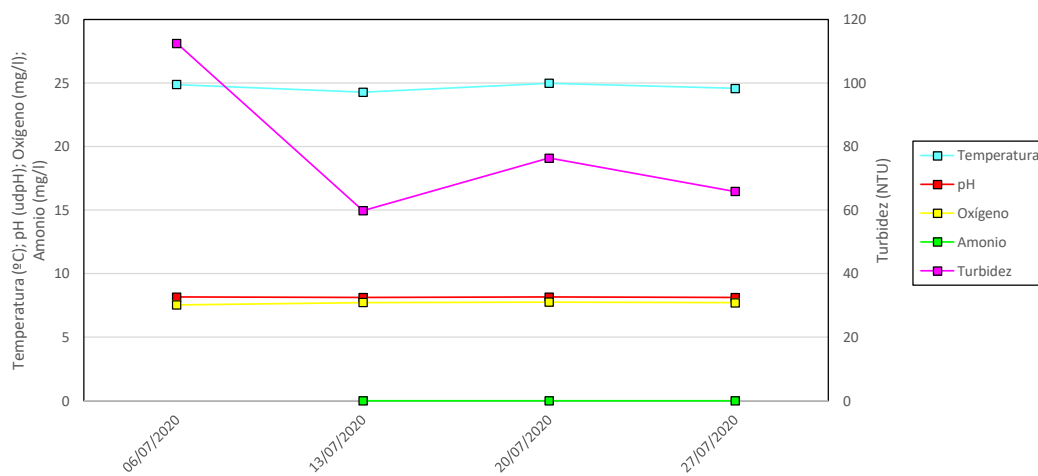

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.