
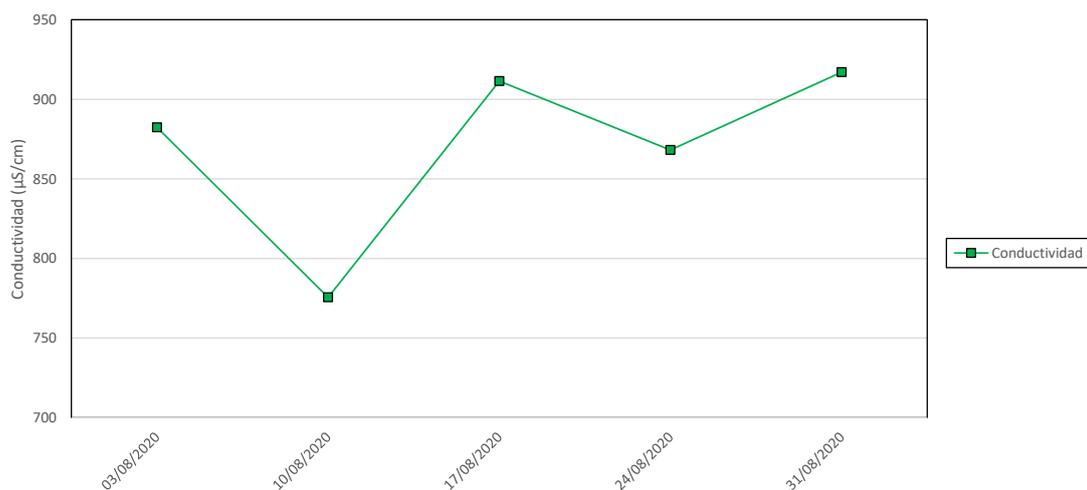


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **AGOSTO**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/08/2020	24,54	8,17	882,42	8,18	64,64	0
10/08/2020	24,05	8,2	775,59	7,92	63,54	0
17/08/2020	23,13	8,2	911,46	8,17	62,66	0
24/08/2020	24,28	8,18	868,14	8,06	63,22	0
31/08/2020	22,56	8,25	917,05	8,12	106,31	0

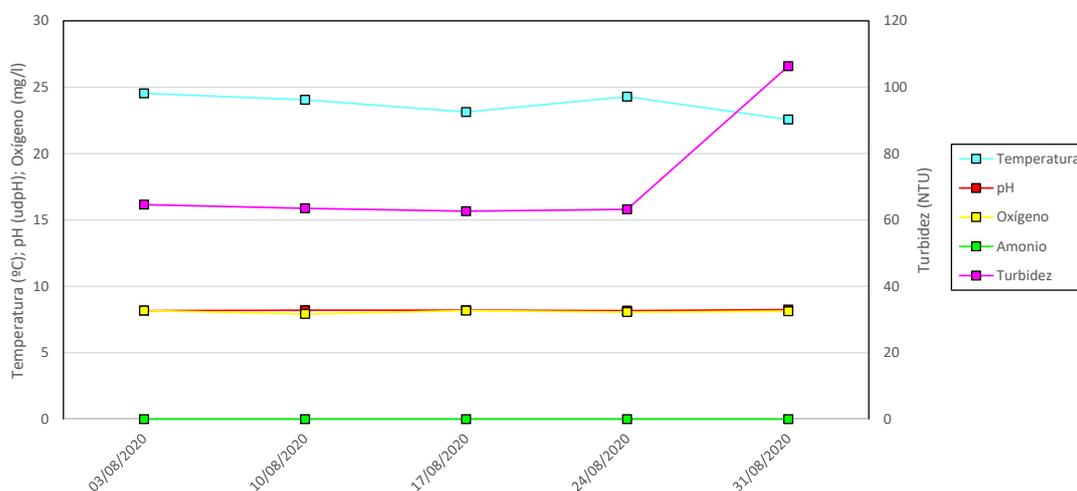

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.