
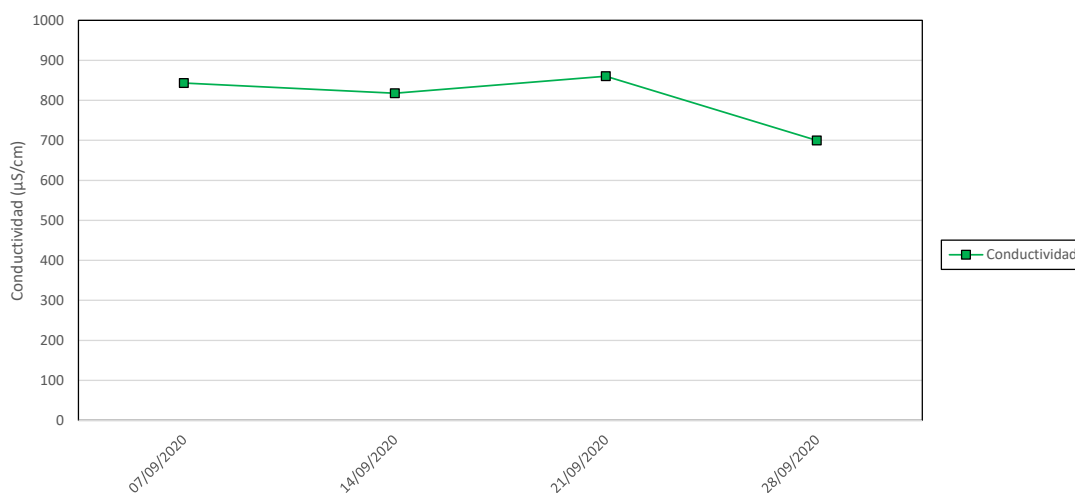


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **SEPTIEMBRE**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/09/2020	21,06	8,36	842,99	8,57	174,79	0
14/09/2020	21,26	8,35	817,52	8,12	163,19	0
21/09/2020	20,34	8,22	860,22	8,7	141,6	0
28/09/2020	18,13	8,25	699,84	9,27	41,03	0

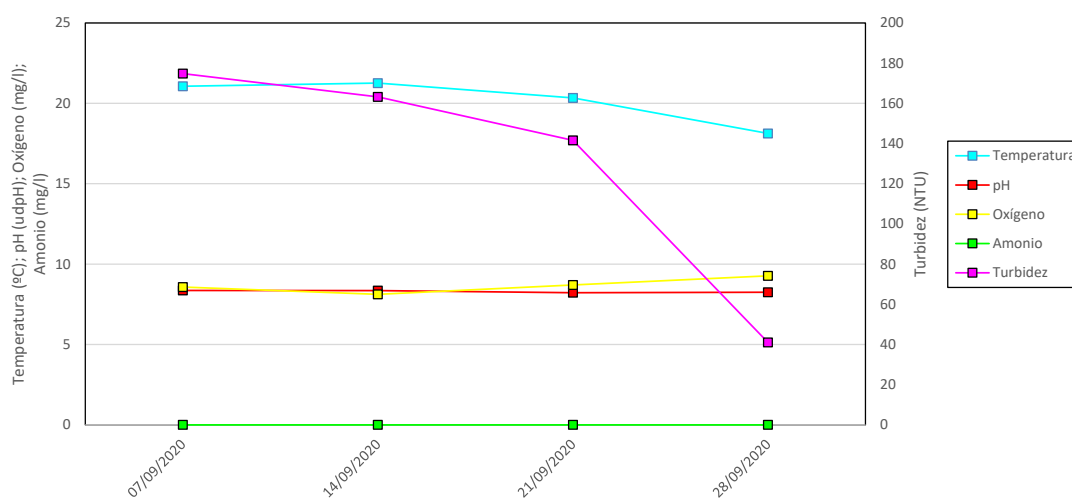

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.