
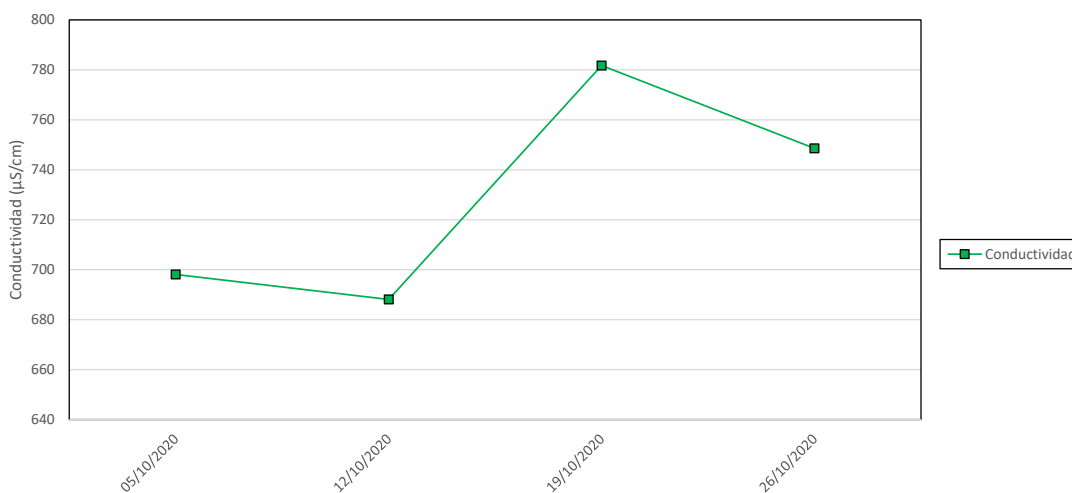


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **OCTUBRE**

Estación: **02Q01 Segura en Baños de Archena**

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/10/2020	18,4	8,3	698,06	9,05	43,31	0
12/10/2020	16,75	8,38	688,08	9,69	49,16	0
19/10/2020	17,27	8,38	781,75	9,38	48,39	0
26/10/2020	16,72	8,41	748,57	9,33	45,6	0

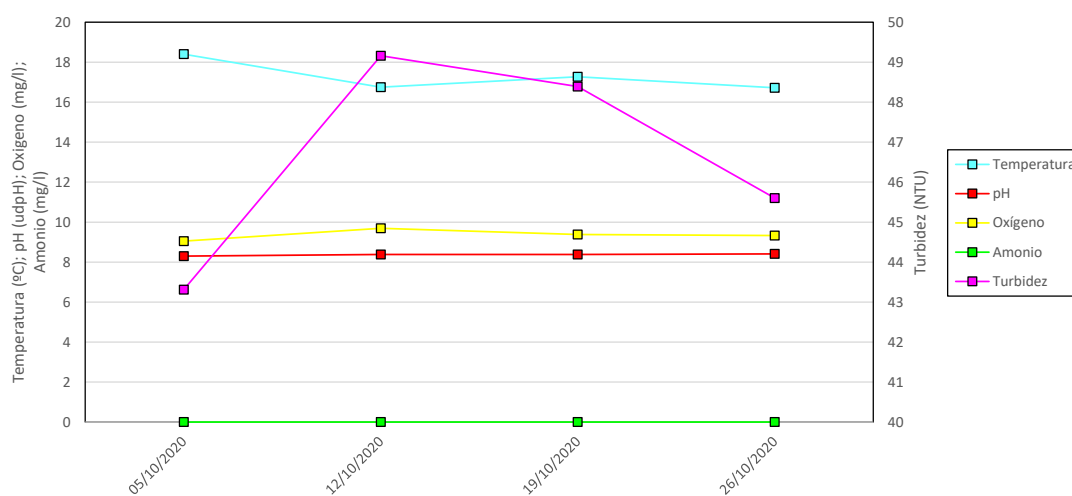

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.