
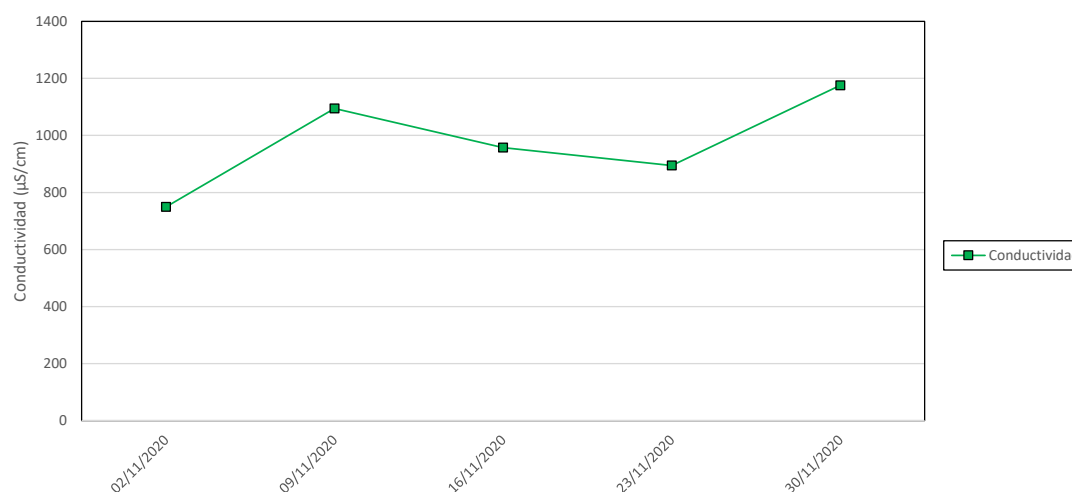


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **NOVIEMBRE**

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/11/2020	17,53	8,38	749,23	9,11	82,5	0
09/11/2020	17,35	8,34	1094,27	9,29	53,78	0
16/11/2020	16,95	8,41	957,25	9,35	43,81	0
23/11/2020	14,79		894,39	9,31	106,35	0
30/11/2020	13,39		1175,77	9,46	54,06	0

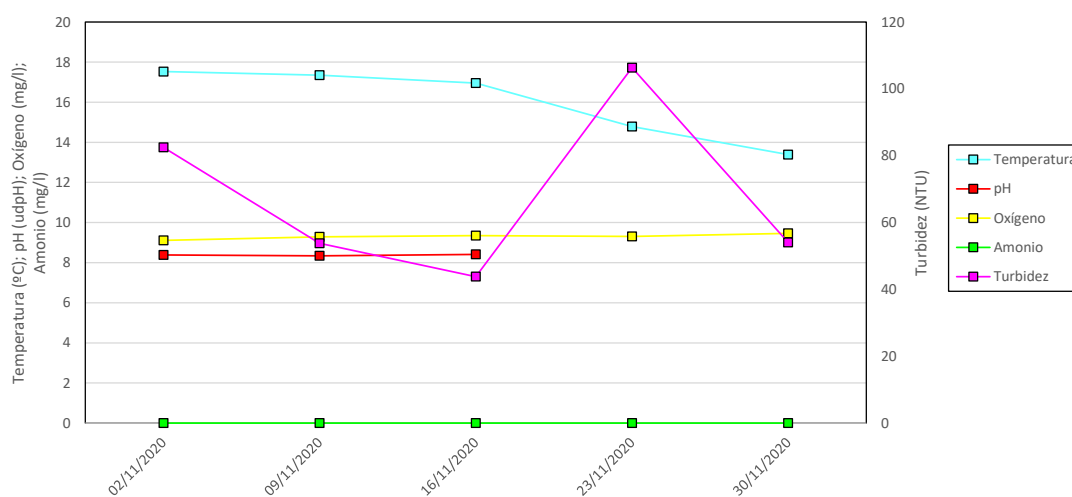

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.