
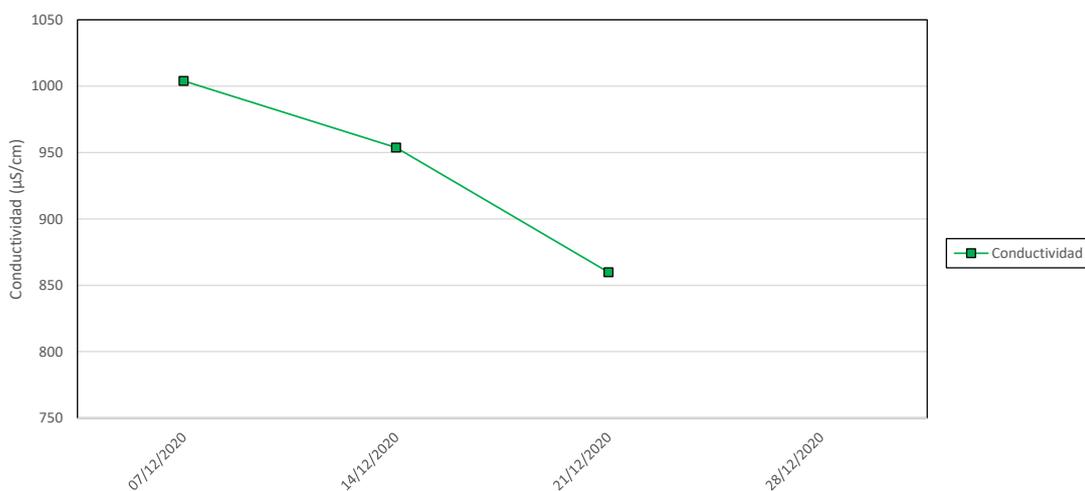


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual **DICIEMBRE**

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/12/2020	13,14	8,54	1003,98	9,73	46,88	0
14/12/2020	12,58	8,45	953,71	10,19	36,34	0
21/12/2020	13,03	8,35	859,79	10,06	35,81	0
28/12/2020					16,59	0

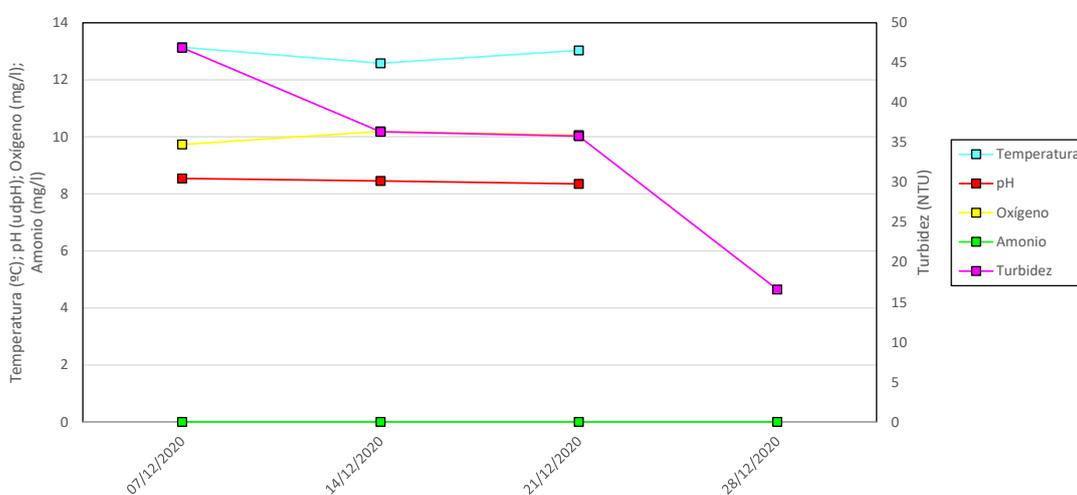

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.