
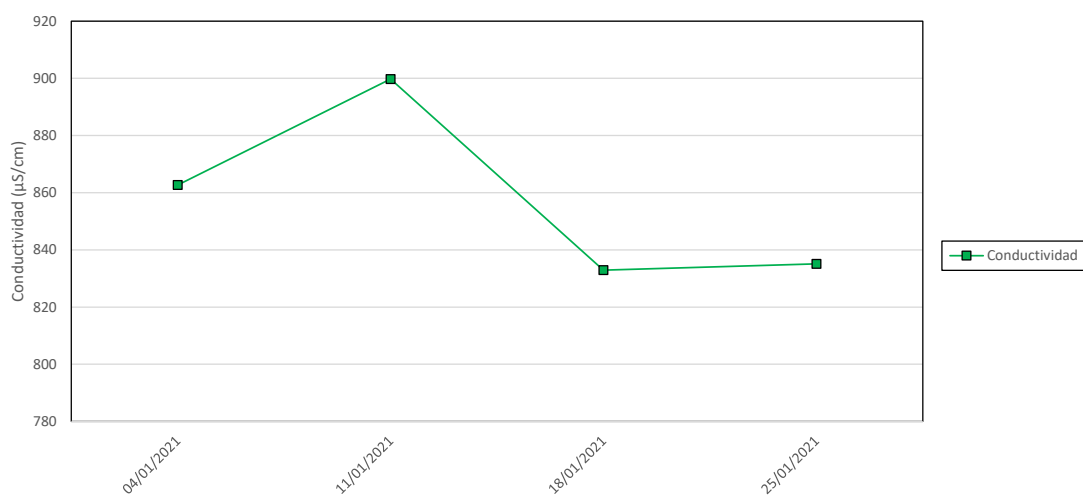


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual ENERO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/01/2021	9,23	8,46	862,66	10,99	14,49	0
11/01/2021	9,13	8,49	899,76	11,15	14,59	0
18/01/2021	10,29	8,51	832,91	10,51	21,66	0
25/01/2021	14,05	8,48	835,08	10,29	24,22	0

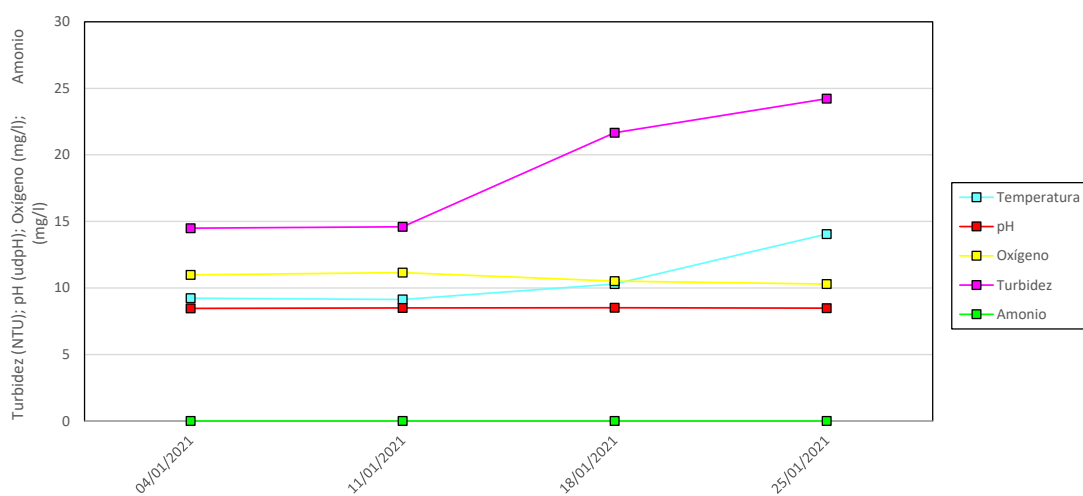

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.