
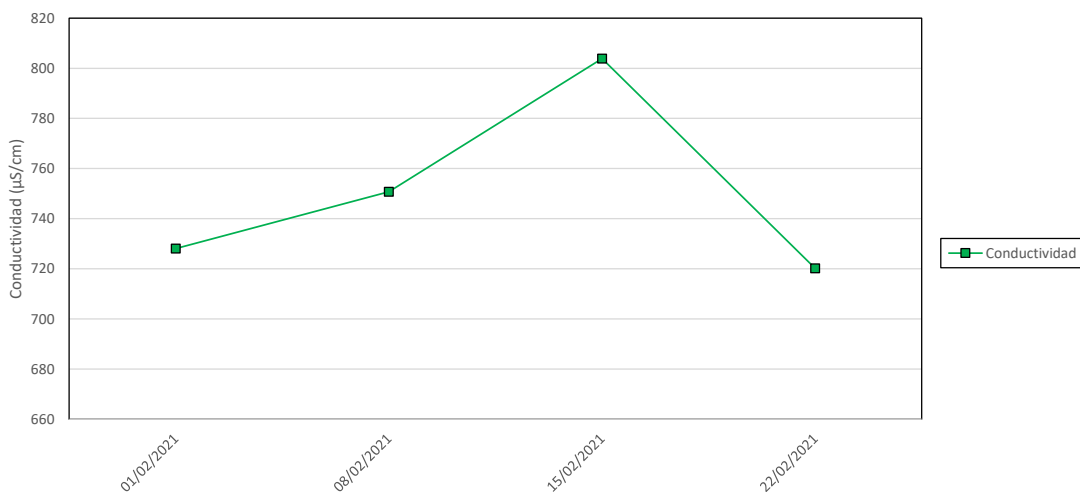


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual FEBRERO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/02/2021	14,58	8,47	728,06	9,85	26,4	0
08/02/2021	14,21	8,4	750,75	9,91	28,34	0
15/02/2021	14,27	8,3	803,87	9,91	33,03	
22/02/2021	14,94	8,27	720,21	10,04	31,75	

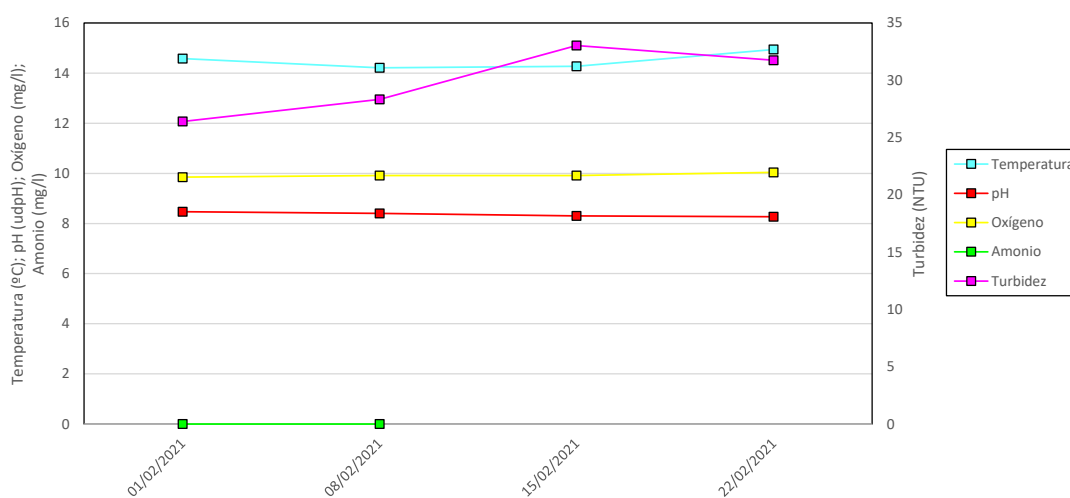

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.