
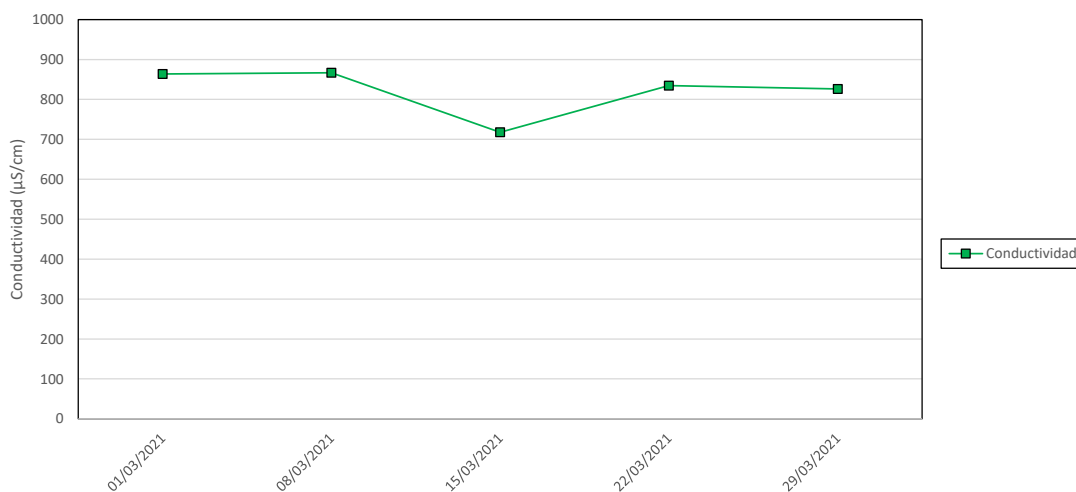


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Marzo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/03/2021	15,54	8,25	864,09	9,68	38,83	0
08/03/2021	16,25	8,18	866,83	9,75	75,25	0
15/03/2021	15,45	8,27	717,76	9,87	35,93	0
22/03/2021	16,8	8,32	834,67	9,4	48,62	0
29/03/2021	18,66	8,21	826,28	8,11	54,07	0

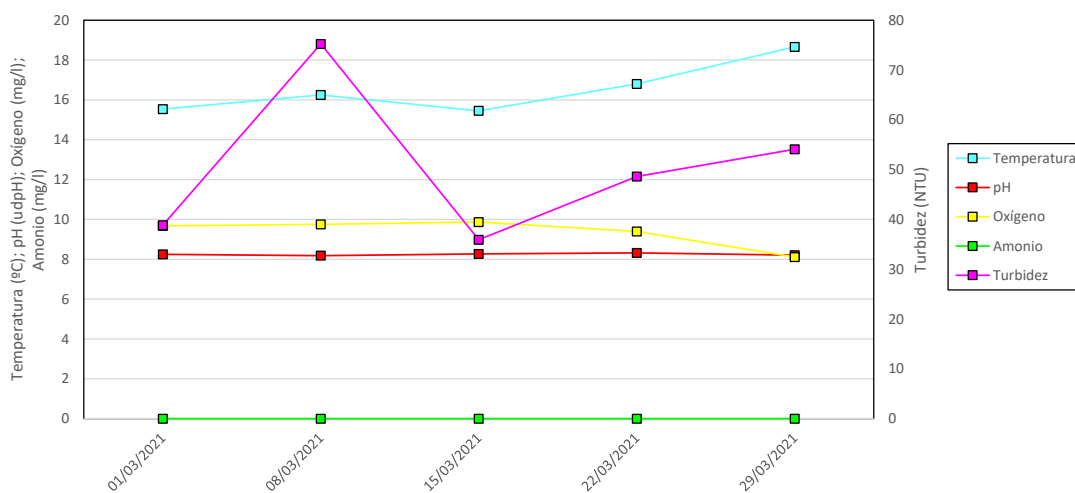

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.