
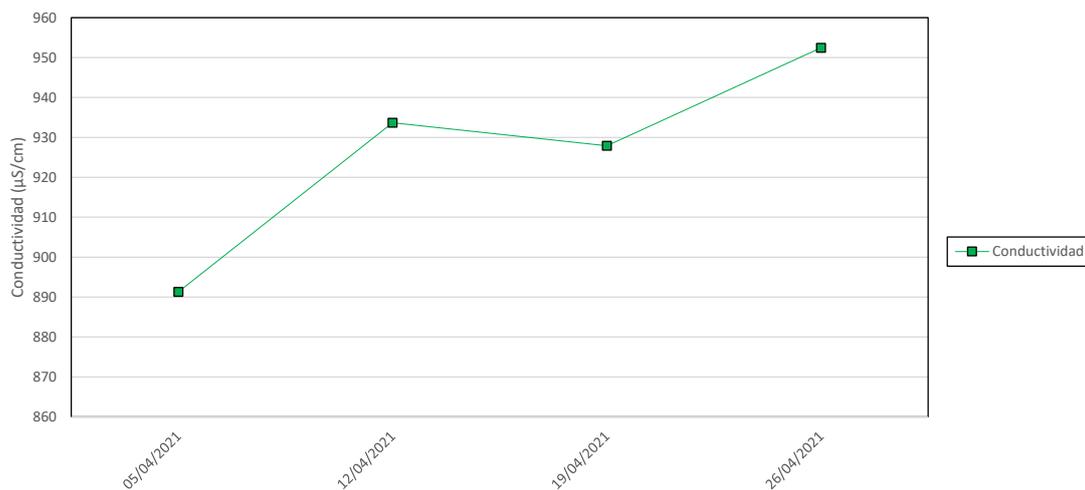


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual ABRIL

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/04/2021	17,64	8,21	891,3	9,08	43,36	0
12/04/2021	17,51	8,37	933,66	9,35	37,35	0
19/04/2021	18,6	8,34	927,92	8,67	57,03	0
26/04/2021	19,55	8,32	952,45	9,04	72,84	0

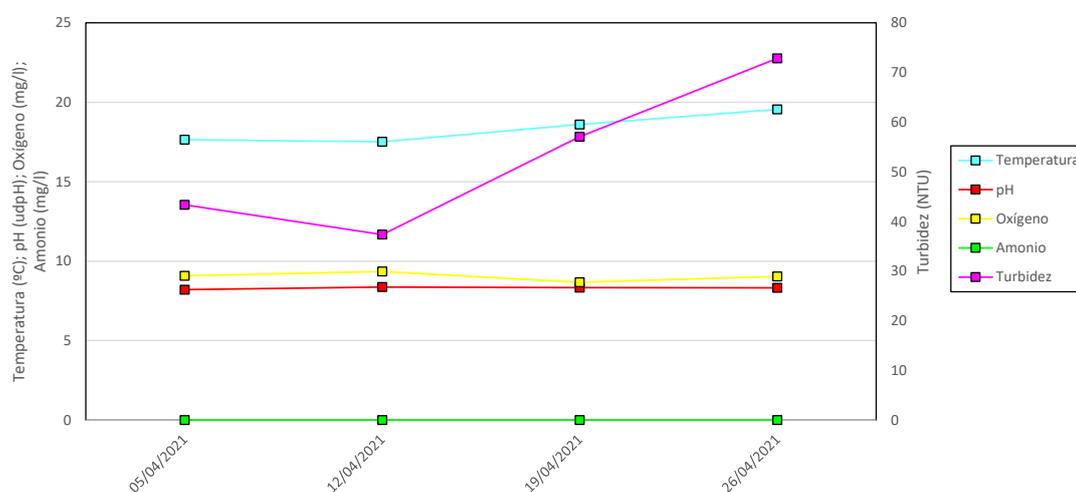

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.